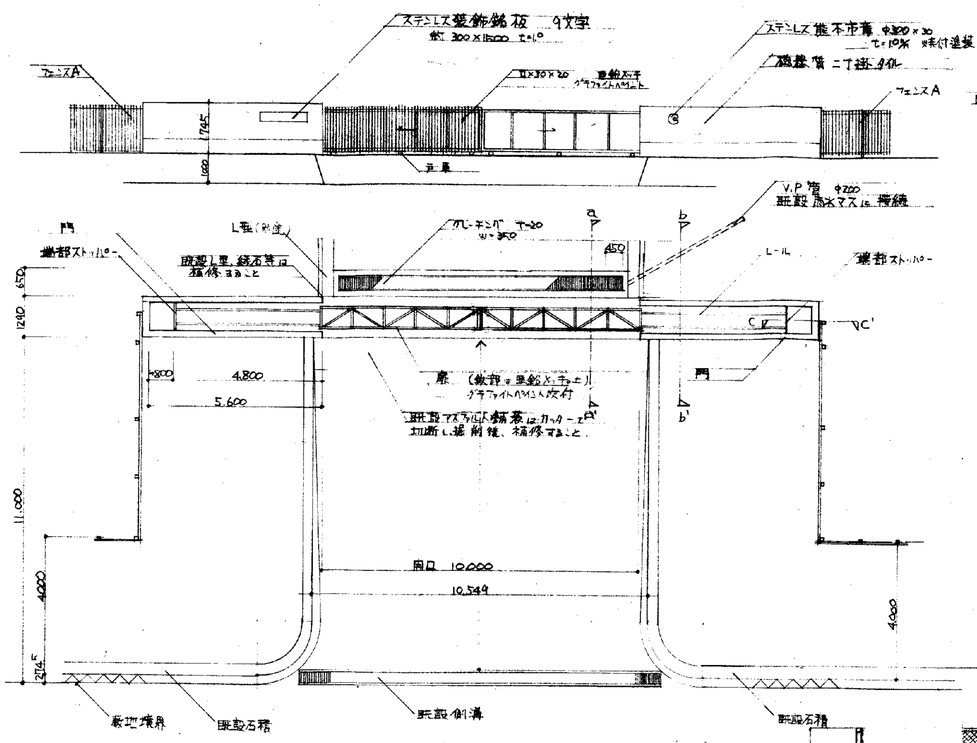
ステンレス装飾銘板 9文字
t=1.0
ステンレス熊本市章 φ300×30
t=1.0t 裏付溶接
磁器質 二丁掛タイル
フェンスA
□-30×20×1.5 @100
基礎石
グラファイトペイント
1745
100
門
L型(新設)
ガレーチング W=350
V.P管 φ200
既設 雨水マス 1ヵ所 接続
縁部ストッパー
□-100×50×2.3
下部 コンクリート充填
コンクリートコテ押え
"直交式 グレーチング" T20
250
水上
水下
320
650
420
1,390
550
V.P管 φ150
グレーチング側溝用 集水マス
250×450×700
1650
1240
4800
5,600
800
11,000
4000
275
4,000
周囲 10,000
10,549
既設アスファルト舗装 ほカッターで切断し撤去 補修すること
既設側溝
既設石積
厳垣境界
既設石積
正門 S=1/100
フェンスA
基礎 φ60 t=3.2
既設舗装 補修すること
既設石積
2,000
3,000
500
フェンスB S=1/10
フェンスB：程度として日鉄フェンスMPS-3000相当とし
強度の承認をえること。
仕上は亜鉛めっきのようカラー塗装とし
その他はメーカ仕様とする。
a-a' 断面図 S=1/20
150 500 400 150
二丁掛タイル
鉄筋 D10 @200 ダテヨコ
二丁掛タイル
L-IL L-65×65×6
コンクリートコテ押
L-IL空 L-65×65×6 @600
ステンレスガルート φ50
砕石 φ40
b-b' 断面図 S=1/20
縁部ストッパー L-65×65×6
c-c' 断面
※ストッパーの位置は原寸で決定する
縁石 (既設)
L型(新設)
ストッパー
フェンスA
既設アスファルト舗装 ほカッターで切断し撤去 補修すること
既設石積
既設舗装
既設側溝
1290
10,850
4000
275
5,000
5,600
□-100×50×2.3
(水抜アレー)
□-30×20 @100
ウラ門 S=1/100
二丁掛 役物タイル
二丁掛 タイル
タイル割 参考図 S=1/20