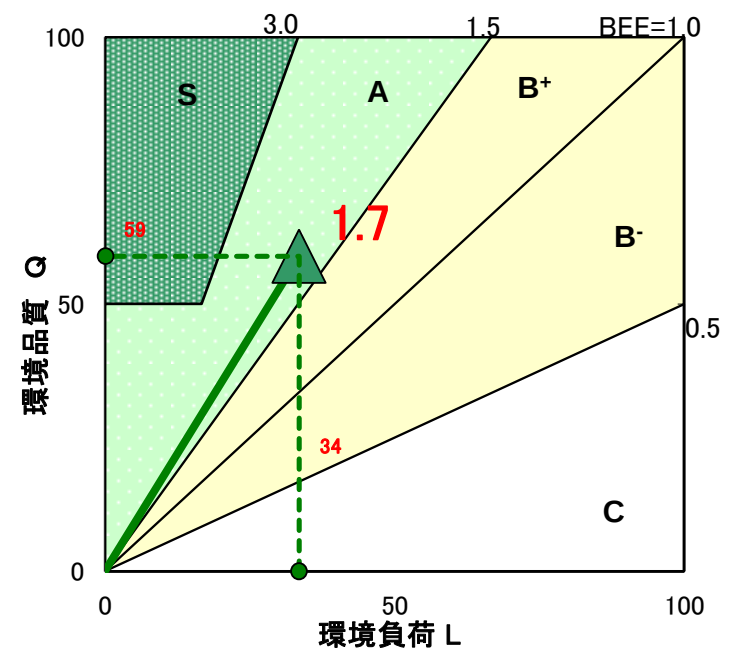


CASBEE®熊本《新築》【性能表示】

■ 建物概要				■ 外観	
建物名称	(仮称)サンメゾン水前寺公園 新築	階数	地上11F	 けしてください。	
建設地	熊本県熊本市中央区水前寺公園33	構造	RC造		
用途地域	近隣商業地域、準防火地域	平均居住人員	120 人		
気候区分	地域区分Ⅳ	年間使用時間	8,760 時間/年		
建物用途	集合住宅,	評価の段階	実施設計段階評価		
竣工年	2016年3月 予定	評価の実施日	2014年10月20日		
敷地面積	837 m ²	作成者	松本拓也		
建築面積	380 m ²	確認日	2014年10月22日		
延床面積	3,204 m ²	確認者	定森淳一		

1 CASBEE評価結果

■ 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)																																			
		BEE = 1.7	■BEE(環境効率) = $\frac{Q \text{ (環境品質)}}{L \text{ (環境負荷)}}$																																
		■環境効率評価基準																																	
		<table><tr><th rowspan="2">ランク</th><th rowspan="2">ランク表示</th><th rowspan="2">評価</th><th colspan="2">判定値</th></tr><tr><th>BEE値</th><th>Q値</th></tr><tr><td>S</td><td>★★★★★★</td><td>素晴らしい</td><td>3.0以上</td><td>50以上</td></tr><tr><td>A</td><td>★★★★★</td><td>大変良い</td><td>1.5以上3.0未満</td><td>—</td></tr><tr><td>B⁺</td><td>★★★★</td><td>良い</td><td>1.0以上1.5未満</td><td>—</td></tr><tr><td>B⁻</td><td>★★★</td><td>やや劣る</td><td>0.5以上1.0未満</td><td>—</td></tr><tr><td>C</td><td>★</td><td>劣る</td><td>0.5未満</td><td>—</td></tr></table>		ランク	ランク表示	評価	判定値		BEE値	Q値	S	★★★★★★	素晴らしい	3.0以上	50以上	A	★★★★★	大変良い	1.5以上3.0未満	—	B ⁺	★★★★	良い	1.0以上1.5未満	—	B ⁻	★★★	やや劣る	0.5以上1.0未満	—	C	★	劣る	0.5未満	—
ランク	ランク表示	評価	判定値																																
			BEE値	Q値																															
S	★★★★★★	素晴らしい	3.0以上	50以上																															
A	★★★★★	大変良い	1.5以上3.0未満	—																															
B ⁺	★★★★	良い	1.0以上1.5未満	—																															
B ⁻	★★★	やや劣る	0.5以上1.0未満	—																															
C	★	劣る	0.5未満	—																															
■ ライフサイクルCO ₂ 排出性能(ランク表示)		排出率																																	
		96%																																	
		■ライフサイクルCO ₂ 排出性能評価基準																																	
		<table><tr><th>判定値(排出率)</th><th>ランク表示</th></tr><tr><td>30%以下</td><td>☆☆☆☆☆</td></tr><tr><td>30%超60%以下</td><td>☆☆☆☆</td></tr><tr><td>60%超80%以下</td><td>☆☆☆</td></tr><tr><td>80%超100%以下</td><td>☆☆</td></tr><tr><td>100%超</td><td>☆</td></tr></table>		判定値(排出率)	ランク表示	30%以下	☆☆☆☆☆	30%超60%以下	☆☆☆☆	60%超80%以下	☆☆☆	80%超100%以下	☆☆	100%超	☆																				
判定値(排出率)	ランク表示																																		
30%以下	☆☆☆☆☆																																		
30%超60%以下	☆☆☆☆																																		
60%超80%以下	☆☆☆																																		
80%超100%以下	☆☆																																		
100%超	☆																																		

2 熊本県重点評価結果

重点事項総合評価		評価点												
  		79												
	評価点	■熊本県重点評価基準												
【重点事項1】 温室効果ガス排出量削減の推進	95.0	<table><tr><th>判定値(評価点)</th><th>ランク表示</th></tr><tr><td>100点以上</td><td></td></tr><tr><td>80点以上100点未満</td><td></td></tr><tr><td>60点以上80点未満</td><td></td></tr><tr><td>40点以上60点未満</td><td></td></tr><tr><td>40点未満</td><td></td></tr></table>	判定値(評価点)	ランク表示	100点以上	    	80点以上100点未満	   	60点以上80点未満	  	40点以上60点未満	 	40点未満	
判定値(評価点)	ランク表示													
100点以上	    													
80点以上100点未満	   													
60点以上80点未満	  													
40点以上60点未満	 													
40点未満														
【重点事項2】 安全安心で暮らしやすい社会の実現	71.2													
【重点事項3】 県の地域資源の有効活用と保全	52.5													
【重点事項4】 循環型社会の実現	79.5													
※評価点は、100点以上が推奨です。														

CASBEE®熊本《新築》【評価結果】



この評価ソフトは、改正省エネ基準の経過措置が終わる2015年3月までの期間限定で使用できます。

■使用評価マニュアル：CASBEE-新築（簡易版）2010年追加版Ver.2（BPI/BEI対応） ■使用評価ソフト：CASBEE-NCb_2010bpi&bei(v.2.0)

1-1 建物概要			1-2 外観
建物名称	(仮称)サンメゾン水前寺公園 新築	階数	地上11F
建設地	熊本県熊本市中央区水前寺公園33番地	構造	RC造
用途地域	近隣商業地域、準防火地域	平均居住人員	120 人
気候区分	地域区分Ⅳ	年間使用時間	8,760 時間/年
建物用途	集合住宅,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2016年3月 予定	評価の実施日	2014年10月20日
敷地面積	837 m ²	作成者	松本拓也
建築面積	380 m ²	確認日	2014年10月22日
延床面積	3,204 m ²	確認者	定森淳一



※写真のイメージです。実際とは異なる場合があります。

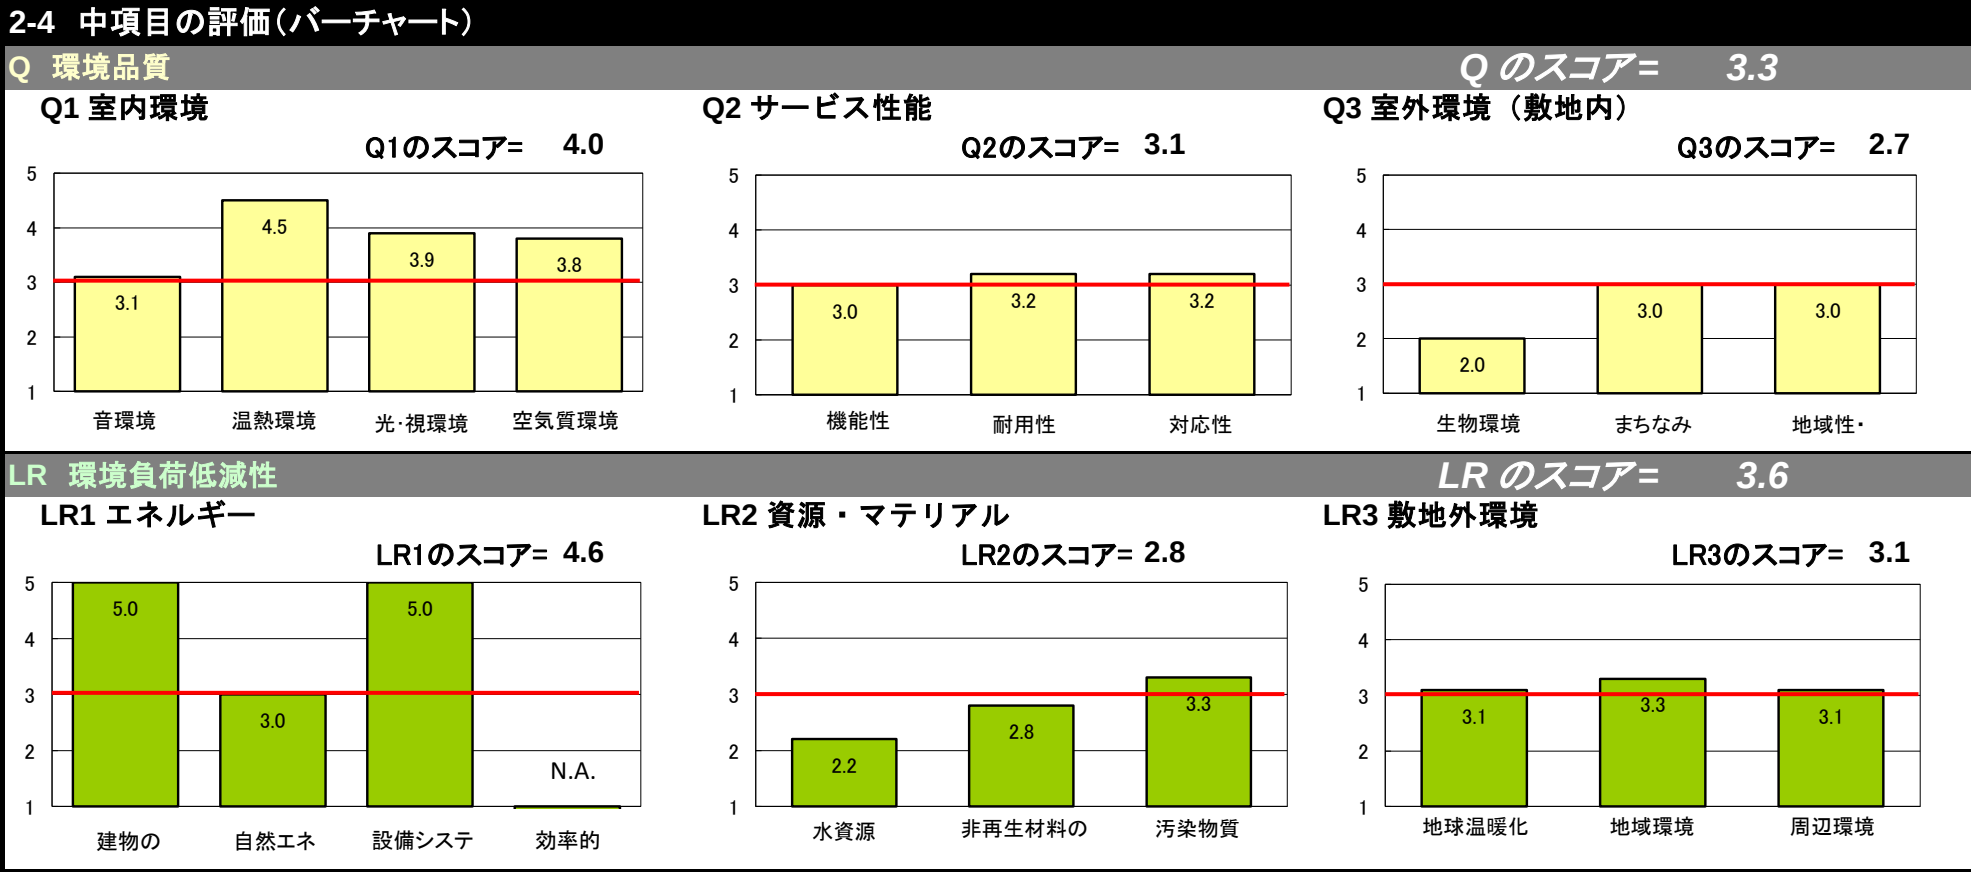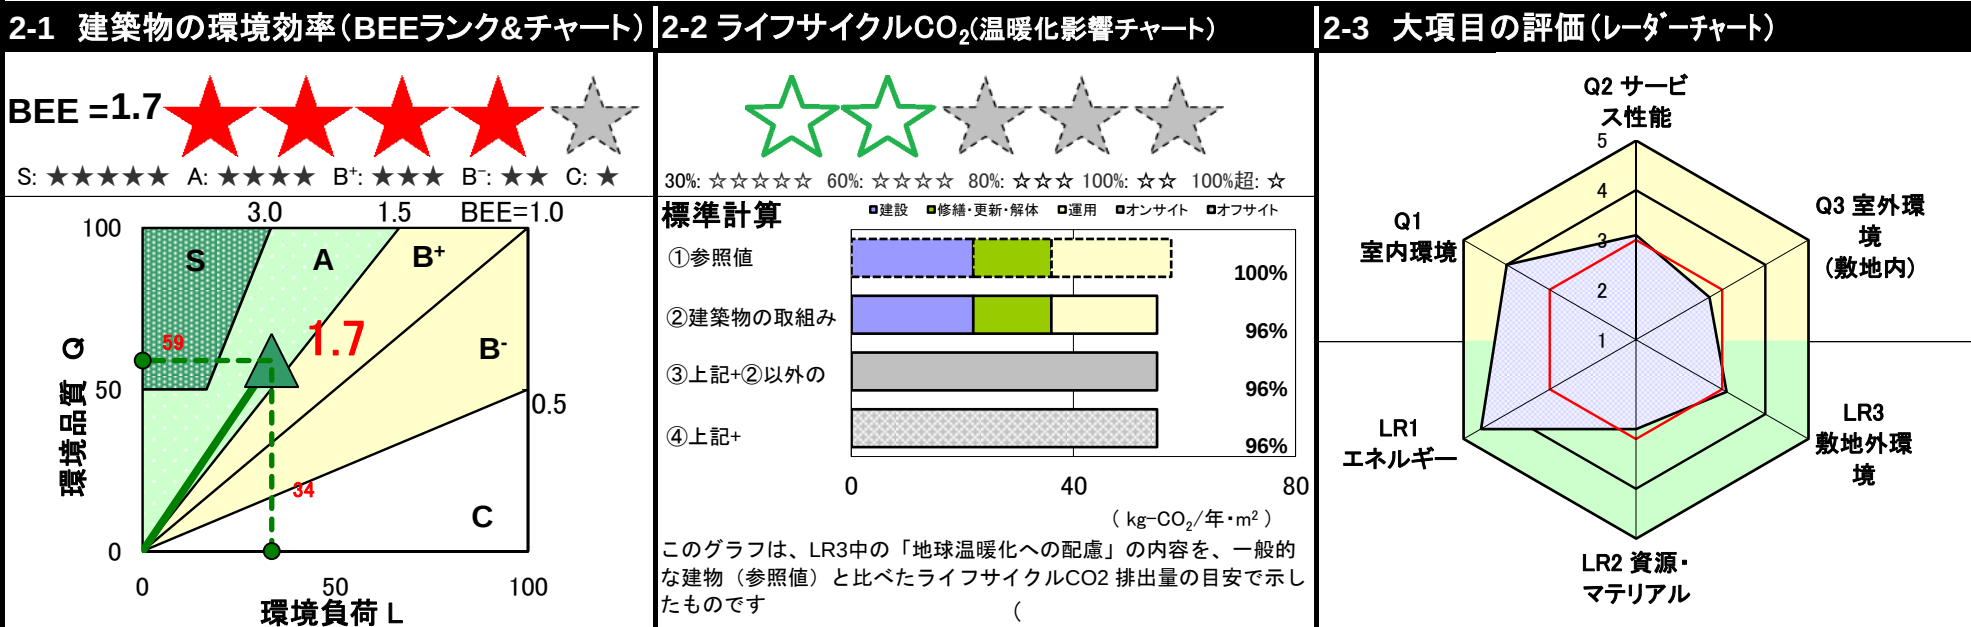

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Building Environmental Efficiency (建築物の環境効率)
■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE®熊本《新築》【配慮事項】

4 設計上の配慮事項

総合

- ・高い省エネルギー性能を確保した建物である。
- ・室内環境や建物のサービス性能も備えており、緑地などの室外環境も整っている。
- ・エコキュートの採用や、光害の抑制など、敷地外環境への配慮も怠っていない。

Q1 室内環境

- ・界床遮音性能に配慮している。
- ・高い外皮性能を有している。
- ・住居部は高い昼光率を確保している。
- ・建材、下地は全てF☆☆☆☆・規制対象品とするなど、空気質環境に配慮している。
- ・自然換気性能の確保に努めている。

Q2 サービス性能

- ・防汚性の高い、仕上材を採用するなど、建物の維持管理に配慮している。
- ・耐用年数の長い、部品・部材を採用している。
- ・給排水・衛生設備の、災害時における信頼性は高い。
- ・共用部は、高い壁長さ比率を確保しており、空間のゆとりに配慮している。

Q3 室外環境（敷地内）

- ・緑地を確保している。
- ・歴史ある町、水前寺公園の場所性、高級住宅ならではの品質ある建物を目指し個性あるデザインとしている。

LR1 エネルギー

- ・省エネルギー対策等級における等級4に相当など、建物の熱負荷抑制に配慮している。
- ・LED照明、エコキュートの採用など、高効率設備機器を採用している。

LR2 資源・マテリアル

- ・防水工事のプライマー採用など、化学物質の使用削減に努めている。

LR3 敷地外環境

- ・LCCO2=96%など、地球温暖化対策を行っている。
- ・ガス設備工事なし、給湯は局所式とエコキュートを採用など、大気汚染防止に努めている。
- ・チェックリストの一部を満たし、広告物照明を行わないなど、光害の抑制に努めている。

その他

熊本県重点評価結果スコアシート

実施設計段階

建物名称 (仮称)サンメゾン水前寺公園 新築工事

■評価ソフト: CASBEE-NCb_2010_kmt2011(v3.0)

■使用評価マニュアル: CASBEE熊本《新築》2011年版

★熊本県重点評価結果				総合評価点		78.6
重点事項				評価点	重点事項 重み係数	評価配点
重点項目(配慮項目)		スコア	重み 係数			
① 温室効果ガス排出量削減の推進				95	0.40	38.00
Q1-2.1.3	外皮性能	3.0	0.15			
Q1-3.1.3	昼光利用設備	3.0	0.00			
Q1-3.2.2	昼光制御	3.0	0.00			
LR1-1	建物の熱負荷抑制	5.0	0.15			
LR1-2	自然エネルギー利用	3.0	0.20			
LR1-3	設備システムの高効率化	5.0	0.30			
LR2-2.1	材料使用量の削減	2.0	0.10			
LR3-2.3.3	交通負荷抑制	3.0	0.10			
② 安全安心で暮らしやすい社会の実現				71.2	0.20	14.24
Q2-1.1.3	バリアフリー計画	3.0	0.25			
Q2-2.1.1	耐震性	3.0	0.25			
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.15			
Q3-3	地域性・アメニティへの配慮	3.0	0.20			
LR3-2.2	温熱環境悪化の改善	3.0	0.15			
③ 県の地域資源の有効活用と保全				52.5	0.20	10.50
Q3-2	まちなみ・景観への配慮	3.0	0.20			
LR2-1.1	節水	1.0	0.30			
LR2-1.2.1	雨水利用システム導入	3.0	0.20			
LR2-2.5	持続可能な森林から産出された木材	2.0	0.30			
④ 循環型社会の実現				79.5	0.20	15.90
Q2-2.2	部品・部材の耐用年数	3.6	0.30			
Q2-3	対応性・更新性	3.0	0.30			
LR2-2.2	既存建築躯体等の継続使用	3.0	0.10			
LR2-2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	3.0	0.15			
LR2-2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用	3.0	0.15			

■評価点算出式

評価点は、以下の方法により算出しています。

◆総合評価結果

総合評価点 = (各重点事項の評価点 × 各重点事項の重み係数) の総和
 ※重み係数の総和は、「1」であること。

◆各重点事項(①～④の項目)

評価点 = (各重点項目のスコア × 各重点項目の重み係数) の総和 × (5/4) × 20
 ※重み係数の総和は、「1」であること。
 ※(5/4) × 20 : スコア4点を評価点100点に変換するスケーリング定数

CASBEE-新築(簡易版)2010年追補
(仮称)サンメゾン水前寺公園 新築工事

欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル CASBEE-新築(簡易版)2010年追補版Ver.2 (BPVBEI対応)
■評価ソフト: CASBEE-NCb_2010bpi&bei\

スコアシート		実施設計段階													
配慮項目				環境配慮設計の概要記入欄		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体					
						評価点	重み係数	評価点	重み係数						
Q 建築物の環境品質										3.3					
Q1 室内環境							0.40			4.0					
1 音環境						3.0	0.15	3.2	1.00	3.1					
1.1 騒音				Lr-45 Lr-50		3.0	0.50	3.0	0.50						
1 室内騒音レベル		3.0	1.00			3.0	0.50								
2 設備騒音対策			-			3.0	0.50								
1.2 遮音						3.0	0.50	3.4	0.50						
1 開口部遮音性能		3.0	1.00			3.0	0.30								
2 界壁遮音性能			-			3.0	0.30								
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)			-			4.0	0.20								
4 界床遮音性能(重量衝撃源)			-			4.0	0.20								
1.3 吸音							-		-						
2 温熱環境								3.0	0.35			5.0	1.00	4.5	
2.1 室温制御						3.0	0.50	5.0	1.00						
1 室温		3.0	0.63			-	-								
2 負荷変動・追従制御性			-			-	-								
3 外皮性能		3.0	0.38			5.0	1.00								
4 ゾーン別制御性			-			-	-								
5 温度・湿度制御			-			-	-								
6 個別制御			-			-	-								
7 時間外空調に対する配慮			-			-	-								
8 監視システム			-			-	-								
2.2 湿度制御						3.0	0.20	-	-						
2.3 空調方式						3.0	0.30	-	-						
3 光・視環境								3.0	0.25			4.3	1.00	3.9	
3.1 屋光利用						住戸BタイプLD7.8% 東南面に窓を設置している 住宅部:カーテン、庇で制御		3.0	0.30			4.6	0.50		
1 屋光率		3.0	0.60					5.0	0.50						
2 方位別開口			-					5.0	0.30						
3 屋光利用設備		3.0	0.40	3.0	0.20										
3.2 グレア対策				3.0	0.30			4.0	0.50						
1 照明器具のグレア			-	-	-										
2 屋光制御		3.0	1.00	4.0	1.00										
3 映り込み対策			-	-	-										
3.3 照度				3.0	0.15			-	-						
3.4 照明制御				3.0	0.25			-	-						
4 空気質環境						3.6	0.25	3.8	1.00	3.8					
4.1 発生源対策				すべてF☆☆☆☆・規制対象品とする		4.0	0.60	4.0	0.63						
1 化学汚染物質		4.0	1.00			4.0	1.00								
2 アスベスト対策			-			-	-								
3 ダニ・カビ等			-			-	-								
4 レジオネラ対策			-			-	-								
4.2 換気						3.0	0.40	3.6	0.38						
1 換気量		3.0	0.50			3.0	0.33								
2 自然換気性能			-			5.0	0.33								
3 取り入れ外気への配慮		3.0	0.50			3.0	0.33								
4 給気計画			-			-	-								
4.3 運用管理							-	-	-						
1 CO ₂ の監視			-			-	-								
2 喫煙の制御			-			-	-								
Q2 サービス性能								-	0.30			-	-	3.1	
1 機能性								3.1	0.40			3.0	1.00	3.0	
1.1 機能性・使いやすさ						3.0	0.40	3.0	0.60						
1 広さ・収納性			-			-	-								
2 高度情報通信設備対応			-			3.0	1.00								
3 バリアフリー計画		3.0	1.00			-	-								
1.2 心理性・快適性						3.0	0.30	3.0	0.40						
1 広さ感・景観			-			3.0	0.50								
2 リフレッシュスペース			-			-	-								
3 内装計画		3.0	1.00			3.0	0.50								
1.3 維持管理						3.5	0.30	-	-						
1 維持管理に配慮した設計		防汚性の高い、仕上材の採用				4.0	0.50	-	-						
2 維持管理用機能の確保				3.0	0.50	-	-								
3 衛生管理業務					-	-	-								
2 耐用性・信頼性						3.2	0.31	-	-	3.2					
2.1 耐震・免震				磁器質45三丁掛タイル貼及び45二丁掛タイル40年		3.0	0.48	-	-						
1 耐震性		3.0	0.80			-	-								
2 免震・制振性能		3.0	0.20			-	-								
2.2 部品・部材の耐用年数						3.6	0.33	-	-						
1 躯体材料の耐用年数		3.0	0.23			-	-								
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		上位3種がB以上、Eは不使用				5.0	0.23	-	-						
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔						2.0	0.09	-	-						
4 空調換気ダクトの更新必要間隔						3.0	0.08	-	-						
5 空調・給排水配管の更新必要間隔						5.0	0.15	-	-						
6 主要設備機器の更新必要間隔						3.0	0.23	-	-						

2.3 適切な更新				-	-	-	-	
2.4 信頼性				3.2	0.19	-	-	
1	空調・換気設備	節水型便器の採用、系統の分離	3.0	0.20	-	-		
2	給排水・衛生設備		4.0	0.20	-	-		
3	電気設備		3.0	0.20	-	-		
4	機械・配管支持方法		3.0	0.20	-	-		
5	通信・情報設備		3.0	0.20	-	-		
3 対応性・更新性				3.0	0.29	3.3	1.00	3.2
3.1 空間のゆとり				-	-	3.6	0.50	
1	階高のゆとり		-	-	4.0	0.60		
2	空間の形状・自由さ		-	-	3.0	0.40		
3.2 荷重のゆとり				-	-	3.0	0.50	
3.3 設備の更新性				3.0	1.00	-	-	
1	空調配管の更新性		3.0	0.17	-	-		
2	給排水管の更新性		3.0	0.17	-	-		
3	電気配線の更新性		3.0	0.11	-	-		
4	通信配線の更新性		3.0	0.11	-	-		
5	設備機器の更新性		3.0	0.22	-	-		
6	バックアップスペースの確保		3.0	0.22	-	-		
Q3 室外環境(敷地内)				-	0.30	-	-	2.7
1 生物環境の保全と創出				2.0	0.30	-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮				3.0	0.40	-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮				3.0	0.30	-	-	3.0
3.1	地域性への配慮、快適性の向上			3.0	0.50	-	-	
3.2	敷地内温熱環境の向上			3.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性				-	-	-	-	3.6
LR1 エネルギー				-	0.40	-	-	4.6
1 建物の熱負荷抑制			省エネルギー対策等級における等級4に相当	5.0	0.40	-	-	5.0
2 自然エネルギー利用				3.0	0.20	-	-	3.0
2.1	自然エネルギーの直接利用			3.0	0.50	-	-	
2.2	自然エネルギーの変換利用			3.0	0.50	-	-	
3 設備システムの高効率化			LED照明、エコキュートの採用	5.0	0.40	-	-	5.0
集合住宅以外の評価(ERRIによる評価)			#VALUE!	-		-		
集合住宅の評価				5.0		-		
4 効率的運用				-	-	-	-	-
4.1	モニタリング			-	-	-	-	
4.2	運用管理体制			-	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル				-	0.30	-	-	2.8
1 水資源保護				2.2	0.15	-	-	2.2
1.1	節水			1.0	0.40	-	-	
1.2	雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60	-	-	
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	1.00	-	-		
2	雑排水等利用システム導入の有無			-	-	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減				2.8	0.63	-	-	2.8
2.1	材料使用量の削減		ー ビニル床シート(床材)	2.0	0.07	-	-	
2.2	既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.24	-	-	
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用			3.0	0.20	-	-	
2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用			3.0	0.20	-	-	
2.5	持続可能な森林から産出された木材			2.0	0.05	-	-	
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み			3.0	0.24	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避				3.3	0.22	-	-	3.3
3.1	有害物質を含まない材料の使用		防水工事のプライマー	4.0	0.32	-	-	
3.2	フロン・ハロンの回避			3.0	0.68	-	-	
1	消火剤		-	-	-	-		
2	発泡剤(断熱材等)		3.0	0.50	-	-		
3	冷媒		3.0	0.50	-	-		
LR3 敷地外環境				-	0.30	-	-	3.1
1 地球温暖化への配慮			LCCO2=96%	3.1	0.33	-	-	3.1
2 地域環境への配慮				3.3	0.33	-	-	3.3
2.1	大気汚染防止		ガス設備工事なし、給湯は局所式とエコキュートを採用	5.0	0.25	-	-	
2.2	温熱環境悪化の改善			3.0	0.50	-	-	
2.3	地域インフラへの負荷抑制			2.3	0.25	-	-	
1	雨水排水負荷低減		-	-	-	-		
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.33	-	-		
3	交通負荷抑制		3.0	0.33	-	-		
4	廃棄物処理負荷抑制		1.0	0.33	-	-		
3 周辺環境への配慮				3.1	0.33	-	-	3.1
3.1	騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40	-	-	
1	騒音		3.0	1.00	-	-		
2	振動		-	-	-	-		
3	悪臭		-	-	-	-		
3.2	風害・砂塵、日照阻害の抑制			3.0	0.40	-	-	
1	風害の抑制		3.0	0.70	-	-		
2	砂塵の抑制		-	-	-	-		
3	日照阻害の抑制		3.0	0.30	-	-		
3.3	光害の抑制			3.7	0.20	-	-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	チェックリストの一部を満たす、広告物照明なし	4.0	0.70	-	-		
2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30	-	-		