専用住宅設置浄化槽人槽算定ただし書適用基準フロー

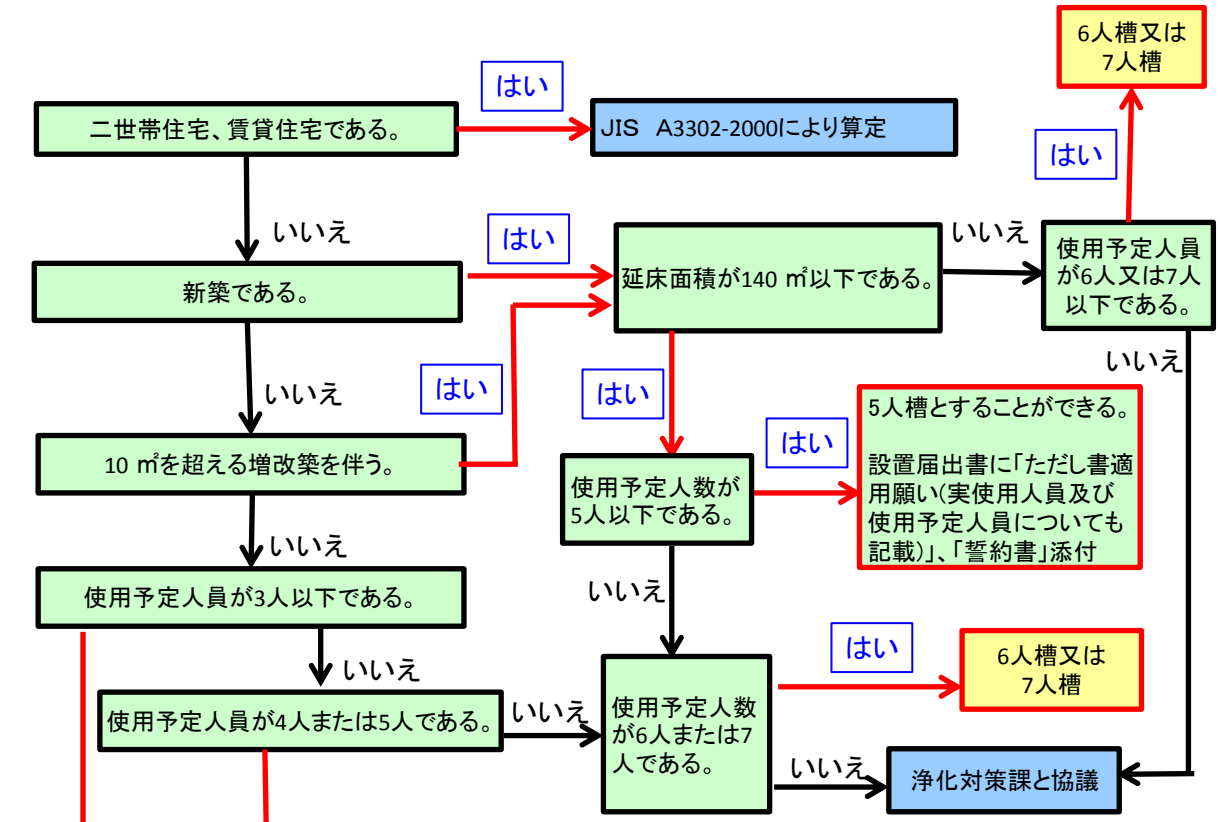

浄化槽設置後の予測水道使用量が1000L／戸・日以下であることが確認できる。

（添付書類）
・上水道のみを使用していた場合
　→最近1年間の水道使用量を明らかにする資料

・井戸水を使用していた場合
　→最近1年間の井戸水等使用量を明らかにする資料
　（井戸水の使用量が分からない場合は時間計を設置し、1ヶ月の水量を計測した資料）

（算定式）

水洗便所、上水道のみ使用だった場合	上水道のみ使用していた場合の予測水道使用量(L/戸・日) ＝年間最大水道使用量実績(L/戸・日)/実使用人員×使用予定人員が1,000(L/戸・日)以下
水洗便所、井戸水使用だった場合	井戸水を使用していた場合の予測水道使用量(L/戸・日) ＝[年間最大水道使用量実績(L/戸・日)+年間最大井戸水等使用量実績(L/戸・日)]/実使用人員×使用予定人員が1,000(L/戸・日)以下 ※時間計を使用して1ヶ月の使用量を測定した場合はその値を年間最大井戸等使用実績に換える
汲取り便所だった場合	従前が汲み取り便所である場合の予測水道使用量(L/戸・日) ＝上記2式で得た値×200/150が1,000(L/戸・日)以下

5人槽とすることができる。

設置届出書に「ただし書適用願い（実使用人員及び使用予定人員についても記載）」、「誓約書」及び上記関係書類添付