

熊本市総合行政事務センター運営業務委託 仕 様 書

(個別業務仕様)

業務名 : 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検報告書受付業務

令和6年(2024年)4月

熊 本 市

(改革プロジェクト推進課)

1 業務名

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検報告書受付業務

2 業務の目的・概要

消防法第17条の3の3の規定に基づき、消防用設備等や特殊消防用設備等が火災時にその機能を発揮することができるよう、防火対象物の関係者（所有者・管理者・占有者）は設備等の設置に加え、定期的な点検の実施と、その結果を各区消防署の消防署長等へ報告する義務がある。

本業務では、防火対象物の関係者から提出される点検結果報告書等の資料の受付から内容確認、業務（防火対象物管理）システムへの入力や、点検結果報告書副本郵送返却希望者に対する発送業務などを効率的に実施することを求めるものである。

3 業務所管課

本業務の実施においては、下記の業務所管課及び業務関連課と連携し、実施すること。

業務を進めるにあたり疑義が生じた場合や、業務システムの操作・権限等の調整については業務所管課と必要な協議を行い、その指示に従うこと。

【業務所管課】

熊本市消防局予防部指導課（電話番号：096-363-0212）

【業務関連課】

熊本市中央消防署指導課（電話番号：096-364-2894）

熊本市東消防署指導課（電話番号：096-367-6315）

熊本市西消防署指導課（電話番号：096-353-5028）

熊本市南消防署指導課（電話番号：096-212-0303）

熊本市北消防署指導課（電話番号：096-327-2020）

熊本市益城西原消防署指導課（電話番号：096-286-2298）

4 取扱期間

令和6年10月1日から令和9年9月30日まで

5 業務量（令和4年度実績等を踏まえた想定件数）

申請受付総数 年間約 12,600 件

月別受理数

4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
1,243 件	852 件	1,195 件	1,036 件	1,191 件	1,280 件
10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
972 件	888 件	961 件	730 件	1,117 件	1,097 件

6 業務内容

(1) 消防設備点検報告書の受付業務

- ア 業務関連課で受領した点検結果報告書一式については、業務関連課から適切な形で受領すること。
- イ 郵送については、本市側で総合行政事務センターへ直接届くよう設定を行うため、適切に受領し、開封・整票を行うこと。また、副本返信希望者については、点検結果報告書一式（正・副）に加え、返送用封筒・返送用切手が揃っているかを確認すること。
- ウ 郵送による提出のうち、副本返信希望者で返送用封筒・切手が不足している場合は、申請者へ架電等で再送付を依頼し、不足書類の解消を行うこと。
- エ WEB申請については、専用の電子申請システムを利用し、ダウンロードを行い、受領処理を行うこと。
- オ ア・イ・エの詳細な受領方法やタイミングなどに関しては業務所管課と協議し、受託者が作成する業務計画書又は作業マニュアルにおいて定めること。
- カ 報告状況については、報告者、提出日、処理状況などをデータ（リスト）化し、相手方や業務所管課らの進捗確認などに適切に対応できるようにすること。

(2) 報告書内容の審査業務

- ア 点検結果報告書の必要記載事項（書類不備や記入漏、基準に沿った点検実施、設備の点検等の有無）を確認すること。
- イ 報告書の書類に不備がある場合は、申請者へ架電等で修正及び再送付を依頼すること。チェックする項目に関しては業務所管課と協議し、受託者が作成する業務計画書及び作業マニュアルにおいて定めること。

(3) 防火対象物管理システムへの入力業務

- ア 前（2）の審査の結果報告書に不備がない場合、届出形態に応じて受領処理を行うこと。
- イ 点検結果報告書の記載内容をシステムに入力して保存処理を行うこと。
- ウ 入力防火対象物単位で行い、詳細な入力項目・方法については、業務所管課と協議し、受託者が作成する業務計画書及び作業マニュアルにおいて定めること。
- エ 直近に入力履歴がある防火対象物については、重複チェックを行い管轄する各消防署指導課に確認すること。

(4) 業務関連課への審査依頼業務

- ア 入力完了後、点検結果報告書原本一式を取りまとめて管轄する各消防署指導課へ送付するとともに、入力内容の決裁依頼を行うこと。
- イ 決裁依頼の方法やタイミングについては、業務所管課と協議し、受託者が作

成する業務計画書及び作業マニュアルにおいて定めること。（紙媒体が存在しないWEB受付分については、共有ファイルサーバー等を使用したデータ共有の方法について、業務所管課と協議の上、決定すること。）

（５）点検結果報告書（副本）の返却

ア 郵送による提出者のうち、副本返信希望者については、管轄する各消防署指導課の決裁承認後、点検結果報告書（副本）を封筒に封入封緘し指定された宛先へ送付すること。

（６）その他業務・全般的事項

ア 各業務の詳細な手法、プロセス、スケジュールについては、業務所管課、受託者双方の効率化に資するよう、受託者が主体的に業務計画書及び作業マニュアルの提案・作成を行い、業務所管課と協議の上、決定すること。


イ 各業務については、閑繁期などにかかわらず、滞留させることなく、速やかに行うこと。

ウ 業務の制度改正や業務システムの仕様変更などにより、手法や工程について見直しが必要となった場合には、業務所管課と協議の上、臨機応変に業務計画書及び作業マニュアルの見直しを図ること。

エ 業務全般の進捗管理を適切に行い、常に業務所管課と共有できる体制を構築すること。共有方法に関しては業務所管課と協議の上、決定すること。

７ 業務プロセス（概要）

６業務内容で記した各業務の大まかなプロセスは次のとおり。下記の業務フロー図は令和５年度に実施した現状業務内容の調査結果に基づき作成したものであり、受託事業者はこれを参考に、再度業務要件の整理を行い、フロー図を作成すること。

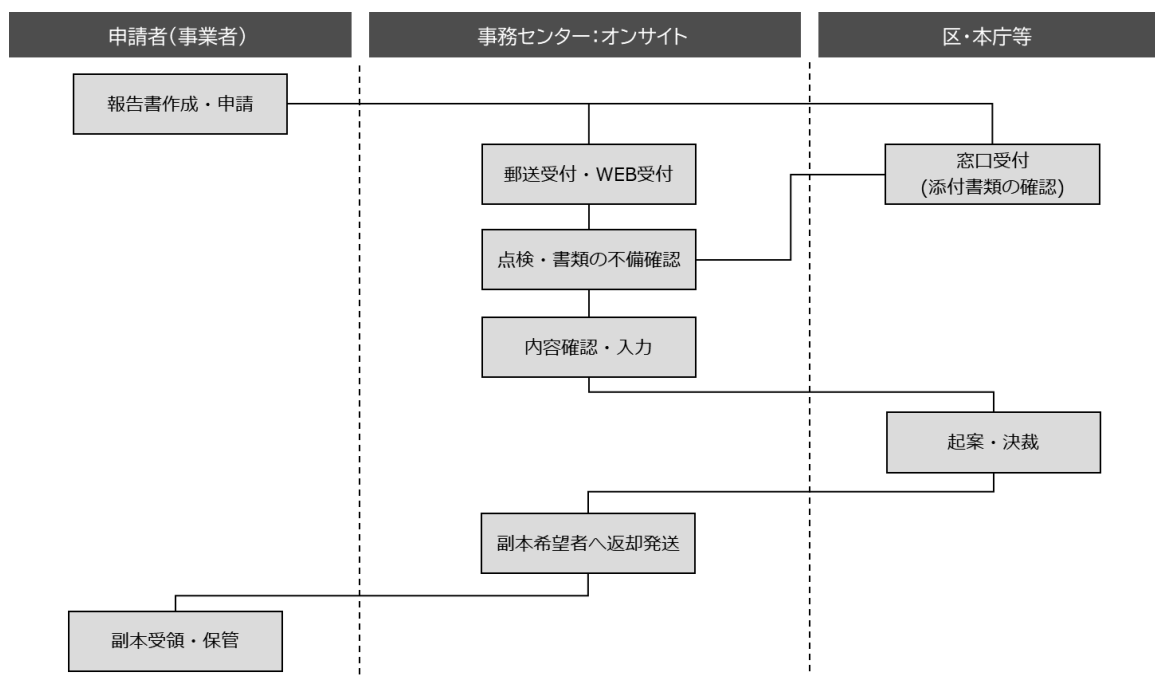

8 年間業務スケジュール

各業務の年間のスケジュールは下記の通り。

業務名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
消防設備点検受付 処理	報告書受付（窓口・郵送・WEB）											
	点検・書類の不備確認											
	内容確認・入力											
	起案・決裁											
	副本希望者へ返却発送											

9 成果物の納品および報告

以下の「成果品（提出書類）一覧」について、それぞれの納入期限を参考に、業務所管課に提出を行うこと。

なお、詳細な納品日や納品方法については業務所管課と協議の上、業務計画書の中で整理するものとする。

成果物	添付（付属）書類	納品日
業務計画書	協議の上決定	業務所管課の承認を得た上で業務着手日までに （変更が必要な場合） 協議の上決定
作業マニュアル	協議の上決定	業務所管課の承認を得た上で業務着手日までに （変更が必要な場合） 協議の上決定
日別・月別処理状況報告書	協議の上決定	業務所管課と協議の上、報告頻度を決定
消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（正本）※郵送・窓口受付分	別記様式第1～第36	受領後、3営業日まで ※重大な違反内容が見受けられる報告書については、都度報告を求める。（分類などの詳細は業務所管課と協議の上、整理）
消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（正本）※WEB受付分	別記様式第1～第36	
点検報告書入力完了届及び決裁依頼書	協議の上決定	

10 関連様式

点検報告様式	様式 1	点検結果報告書
点検報告様式	様式 2	点検結果総括表
点検報告様式	様式 3	点検者一覧表
点検報告様式	参考様式	修理・整備記録表
点検票様式	様式 1	消火器具
点検票様式	様式 2	屋内消火栓設備
点検票様式	様式 3	スプリンクラー設備
点検票様式	様式 4	水噴霧消火設備
点検票様式	様式 5	泡消火設備
点検票様式	様式 6	不活性ガス消火設備
点検票様式	様式 7	ハロゲン化物消火設備
点検票様式	様式 8	粉末消火設備
点検票様式	様式 9	屋外消火栓設備
点検票様式	様式 10	動力消防ポンプ設備
点検票様式	様式 11	自動火災報知設備
点検票様式	様式 11 の 2	ガス漏れ火災警報設備
点検票様式	様式 12	漏電火災警報器
点検票様式	様式 13	消防機関へ通報する火災報知設備
点検票様式	様式 14	非常警報器具及び設備
点検票様式	様式 15	避難器具
点検票様式	様式 16	誘導灯及び誘導標識
点検票様式	様式 17	消防用水
点検票様式	様式 18	排煙設備
点検票様式	様式 19	連結散水設備
点検票様式	様式 20	連結送水管（共同住宅用）
点検票様式	様式 21	非常コンセント設備（共同住宅用）
点検票様式	様式 22	無線通信補助設備
点検票様式	様式 23	非常電源専用受電設備
点検票様式	様式 24	自家発電設備
点検票様式	様式 25	蓄電池設備
点検票様式	様式 25 の 2	燃料電池設備
点検票様式	様式 26	配線
点検票様式	様式 27	総合操作盤
点検票様式	様式 28	パッケージ型消火設備
点検票様式	様式 29	パッケージ型自動消火設備
点検票様式	様式 30	共同住宅用スプリンクラー設備

点検票様式	様式 31	共同住宅用自動火災報知設備
点検票様式	様式 32	住戸用自火報・共住用非常警報設備
点検票様式	様式 33	特定小規模施設用自動火災報知設備
点検票様式	様式 34	加圧防排煙設備
点検票様式	様式 35	複合型居住施設用自動火災報知設備
点検票様式	様式 36	特定駐車場用泡消火設備点検票
点検票様式	参考様式	可搬消防ポンプ等点検・整備記録票

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 年 月 日 消防長（消防署長）（市町村長） 殿 届 出 者 住 所 _____ 氏 名 _____ 電話番号 _____		
下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。 記		
防 火 対 象 物	所 在 地	
	名 称	
	用 途	
	規 模	地上 階 地下 階 延べ面積 m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等		
※受 付 欄		※経 過 欄
※備 考		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称			防 火 管 理 者		
所 在 地			点検実施 責 任 者		
点検種別	機器点検・総合点検・(設備 等設置維持計画による点 検)	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不良内容			
	良・不良				
	良・不良				
	良・不良				
	良・不良				
	良・不良				
	良・不良				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その2)

設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不良内容		
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住 所				氏 名	
社 名				電話番号	
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月
乙 種	6 類	年 月 日			年 月
乙 種	7 類	年 月 日			年 月
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種		年 月 日		年 月 日	
第 1 種		年 月 日		年 月 日	
第 2 種		年 月 日		年 月 日	

点 検 者					設 備 名
住 所				氏 名	
社 名				電話番号	
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月
乙 種	6 類	年 月 日			年 月
乙 種	7 類	年 月 日			年 月
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種		年 月 日		年 月 日	
第 1 種		年 月 日		年 月 日	
第 2 種		年 月 日		年 月 日	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消 防 用 設 備 等 修 理 ・ 整 備 等 経 過 記 録 表

年月日	不良個所・措置内容		整 備 者				
			氏 名	印	資 格	資 格 ・ 第 類消防設備士 乙種	
			法 人 名				
			住 所				
			交 付 年・番号				
			交 付 知 事				
	確認者	印	電話番号		講習受講年月	年 月	
			氏 名	印	資 格	資 格 ・ 第 類消防設備士 乙種	
			法 人 名				
			住 所				
			交 付 年・番号				
			交 付 知 事				
	確認者	印	電話番号		講習受講年月	年 月	
			氏 名	印	資 格	資 格 ・ 第 類消防設備士 乙種	
			法 人 名				
			住 所				
			交 付 年・番号				
			交 付 知 事				
	確認者	印	電話番号		講習受講年月	年 月	
			氏 名	印	資 格	資 格 ・ 第 類消防設備士 乙種	
			法 人 名				
			住 所				
			交 付 年・番号				
			交 付 知 事				
	確認者	印	電話番号		講習受講年月	年 月	
			氏 名	印	資 格	資 格 ・ 第 類消防設備士 乙種	
			法 人 名				
			住 所				
			交 付 年・番号				
			交 付 知 事				
	確認者	印	電話番号		講習受講年月	年 月	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、電話番号の欄は、整備者が法人に属する場合は、法人の住所、電話番号を記入すること。
- 3 この記録表には、消防用設備等の修理、整備等を実施した都度、その経過を記入すること。
- 4 整備者の欄は、消防設備士の種類、交付年・番号、交付知事、最新の講習受講年月等を記入すること。
- 5 確認者の欄は、不良個所・措置内容を確認した防火対象物の関係者の氏名を記入すること。

消 火 器 具 点 検 票													
名 称								防 火 管 理 者					
所 在								立 会 者					
点検種別		機 器 点 検		点検年月日		年 月 日		～		年 月 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所属会社		社名 TEL							
						住所							
点 検 項 目				点 検 結 果						措 置 内 容			
				消 火 器 の 種 別								判 定	不 良 内 容
				A	B	C	D	E	F				
機 器 点 検													
設 置 状 況	設 置 場 所												
	設 置 間 隔												
	適 応 性												
	耐 震 措 置												
表 示 ・ 標 識													
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器												
	安 全 栓 の 封												
	安 全 栓												
	使用済みの表示装置												
	押し金具・レバー等												
	キ ャ ッ プ												
	ホ ー ス												
	ノズル・ホーン・ノズル栓												
	指 示 圧 力 計												
	圧 力 調 整 器												
	安 全 弁												
	保 持 装 置												
車 輪 (車 載 式)													
ガス導入管 (車載式)													

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消火器具（その 2）

消火器 の 内 部 等 ・ 機 能	本・ 体 内 容 筒 器 等	本 体 容 器									
		内 筒 等									
	消薬 火剤	液 面 表 示									
		性 状									
		消 火 薬 剤 量									
		加 圧 用 ガ ス 容 器									
		カッター・押し金具									
		ホ ー ス									
		開閉式ノズル・切替式ノズル									
		指 示 圧 力 計									
		使用済みの表示装置									
		圧 力 調 整 器									
		安 全 弁 ・ 減 圧 孔 (排圧栓を含む。)									
		粉 上 り 防 止 用 封 板									
		パ ッ キ ン									
		サイホン管・ガス導入管									
	ろ 過 網										
	放 射 能 力										
消 火 器 の 耐 圧 性 能											
簡火 易用 消具	外 形	/	/	/	/	/	/				
	水 量 等	/	/	/	/	/	/				
備 考											
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名			
器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。A は粉末消火器、B は泡消火器、C は強化液消火器、D は二酸化炭素消火器、E はハロゲン化物消火器、F は水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

屋内消火栓設備点検票									
名 称						防 火 管 理 者			
所 在						立 会 者			
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日 ～ 年 月 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL			
						住所			
点 検 名 設 備 名		ポンプ	製造者名			電 動 機	製造者名		
			型 式 等				型 式 等		
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検									
水 源	貯 水 槽		種別						
	水 量		m ³						
	水 状								
	給 水 装 置								
	水 位 計								
	圧 力 計								
	バ ル ブ 類								
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況						
			外 形						
			表 示						
			電 圧 計 ・ 電 流 計		V	A			
			開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類						
			ヒ ュ ー ズ 類		A				
			継 電 器						
			表 示 灯						
			結 線 接 続						
			接 地		種接地				
			予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 2

屋内消火栓設備（その 2）

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 機 能 式 プ 装 置	起 動 装 置	直接 操作部	周 囲 の 状 況				
				外 形				
				表 示				
				機 能				
			遠隔 操作部	周 囲 の 状 況				
				外 形				
				表 示				
				機 能	専用	兼用		
			遠隔 起動部	周 囲 の 状 況				
				外 形				
				機 能				
				起動用 水压 開閉装置	圧力スイッチ	設定圧力	MPa	
		起動用圧力タンク			MPa			
		機 能	作動圧力		MPa			
		電 動 機	外 形					
			回 転 軸					
			軸 受 部					
			軸 継 手					
			機 能					
		ポ ン プ	外 形					
			回 転 軸					
			軸 受 部					
			グ ラ ン ド 部					
			連 成 計 ・ 圧 力 計					
			性 能	MPa	L / min			
		呼 水 装 置	呼 水 槽		L			
			バ ル ブ 類					
			自 動 給 水 装 置					
減 水 警 報 装 置								
フ ー ト 弁								
性 能 試 験 装 置								
高 架 水 槽 方 式			MPa					
圧 力 水 槽 方 式			MPa					
減 圧 の た め の 措 置								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備（その3）

配管等	管・管継手							
	支持金具・つり金具							
	バルブ類							
	ろ過装置							
	逃し配管							
屋内消火栓箱等	消火栓箱		周囲の状況					
			外形					
			表示					
	ホース・ノズル	外形	1号消火栓	ホース m×	ノズル径 本 mm			
			易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓	ホース m×	ノズル径 本 mm			
		操作性						
		ホースの耐圧性能						
		消火栓開閉弁						
	表示灯		専用	兼用				
	始動表示灯							
	使用方法の表示							
	降下装置	周囲の状況						
		外形						
		表示灯						
		表示機能						
耐震措置								
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流		A				
		運転状況						
	放水圧力		MPa					
	放水流量		L/min					
高架水槽方式・ 圧力水槽方式	減圧のための措置							
	放水圧力		MPa					
	放水流量		L/min					
減圧のための措置								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

スプリンクラー設備点検票									
名 称						防 火 管 理 者			
所 在						立 会 者			
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日～		年 月 日	
点検者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL			
						住所			
点 検 設 備 名		ポンプ	製造者名			電動機・ 内燃機関	製造者名		
			型 式 等				型 式 等		
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検									
水 源 (水道の用に供 する水管を水源 とするものを除 く。)		貯 水 槽		種別					
		水 量		m ³					
		水 状							
		給 水 装 置							
		水 位 計							
		圧 力 計							
		バ ル ブ 類							
加 圧 送 水 装 置	ポ ンプ 方 式	電 動 機 ・ 内 燃 機 関 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況						
			外 形						
			表 示						
			電 圧 計 ・ 電 流 計		V A				
			回 転 計		r / m i n				
			開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類						
			ヒ ュ ー ズ 類		A				
			継 電 器						
			表 示 灯						
			結 線 接 続						
			接 地		種接地				
			予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

スプリンクラー設備（その2）

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	起 動 装 置	手 動 式 起 動 機	操 作 部	周 围 の 状 況					
					外 形					
					表 示					
					機 能					
		自 動 式 起 動 装 置	起 動 用 水 圧	開 閉 装 置	圧 力	設定圧力	MPa			
					ス イ ッ チ	起動用圧力	MPa			
					タ ン ク	機 能	作動圧力	MPa		
			火 災 感 知 装 置	知 装 置	感 知 器	専用	兼用			
		閉 鎖 型 SPヘッド								
		電 動 機 ・ 内 燃 機 関	外 形							
			回 転 軸							
			軸 受 部							
	軸 継 手									
	燃 料									
	機 能									
	ポ ン プ	外 形								
		回 転 軸								
		軸 受 部								
		グ ラ ン ド 部								
		連 成 計 ・ 圧 力 計								
		性 能	MPa L/min							
	呼 水 装 置	呼 水 槽	L							
		バ ル ブ 類								
		自 動 給 水 装 置								
		減 水 警 報 装 置								
		フ ー ト 弁								
	補 助 水 槽	性 能 試 験 装 置								
		貯 水 槽								
水 状										
給 水 装 置										
高 圧	バ ル ブ 類									
	架 水 槽 方 式	MPa								
圧 力 水 槽 方 式	MPa									
減 圧 の た め の 措 置										

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

スプリンクラー設備（その3）

配管等	管 ・ 管 継 手						
	支持金具 ・ つり金具						
	バルブ類						
	ろ過装置						
	逃し配管						
	流水検知装置二次側配管						
	標 識						
送水口	周囲の状況						
	外 形						
	標 識						
スプレーヘッド	外 形						
	感 熱 障 害						
	散 水 分 布 障 害						
	未 警 戒 部 分						
	適 応 性						
流水圧力検知装置・検知装置	バルブ本体等		MPa				
	リターディング・チャンバー						
	圧 力 ス イ ッ チ		設定圧力 MPa 作動圧力 MPa				
	音響警報装置・表示装置						
	減 圧 警 報 装 置						
一 斉 開 放 弁（電磁弁を含む。）							
排 水 設 備							
補助散水栓箱等	補助散水栓箱	周囲の状況					
		外 形					
		表 示					
	ホース・ノズル	外 形	ホース m× ノズル径 mm				
		操 作 性					
	補助散水栓開閉弁						
	表 示 灯						
	使 用 方 法 の 表 示						
	降下装置	周囲の状況					
		外 形					
		表 示 灯					
		表 示					
		機 能					
	耐 震 措 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検							
閉鎖型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置				
			表 示 ・ 警 報 等				
			電 動 機 の 運 転 電 流	A			
			運 転 状 況				
		放 水 圧 力		MPa			
		減 圧 の た め の 措 置					
	高架水槽等	方式等	表 示 ・ 警 報 等				
			放 水 圧 力	MPa			
			減 圧 の た め の 措 置				
	水道連結式	方式	放 水 圧 力	MPa			
			減 圧 の た め の 措 置				
	開放型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置			
				表 示 ・ 警 報 等			
				電 動 機 の 運 転 電 流	A		
運 転 状 況							
一 斉 開 放 弁							
減 圧 の た め の 措 置							
高架水槽等		方式等	表 示 ・ 警 報 等				
			一 斉 開 放 弁				
			減 圧 の た め の 措 置				
水道連結式		方式	一 斉 開 放 弁				
			減 圧 の た め の 措 置				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

補 助 散 水 栓	ポンプ	起動性能等	加 圧 送 水 装 置					
			表 示 ・ 警 報 等					
			電 動 機 の 運 転 電 流	A				
			運 転 状 況					
	方 式		放 水 圧 力	MPa				
			放 水 量	L/min				
			減 圧 の た め の 措 置					
	高 架 水 槽 等	方 式	表 示 ・ 警 報 等					
			放 水 圧 力	MPa				
			放 水 量	L/min				
			減 圧 の た め の 措 置					
	備 考							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

水噴霧消火設備点検票									
名 称						防 火 管 理 者			
所 在						立 会 者			
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日 ~ 年 月 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL			
						住所			
点 検 設 備 名		ポンプ	製造者名			電 動 機	製造者名		
			型 式 等				型 式 等		
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検									
水 源	貯 水 槽		種別						
	水 量		m ³						
	水 状								
	給 水 装 置								
	水 位 計								
	圧 力 計								
	バ ル ブ 類								
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況						
			外 形						
			表 示						
			電 圧 計 ・ 電 流 計		V	A			
			開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類						
			ヒ ュ ー ズ 類			A			
			継 電 器						
			表 示 灯						
			結 線 接 続						
			接 地						
			予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 4

水噴霧消火設備（その 2）

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	起 動 装 置	手 動 式 起 動 操 作 部	周 囲 の 状 況					
				外 形					
				標 識					
				機 能					
		自 動 式 起 動 装 置	起 開 閉 用 装 置 水 圧 置	圧 力 スイッチ	設定圧力	MPa			
				起 動 用 圧 力 タ ン ク		MPa			
				機 能	作動圧力	MPa			
			火 災 感 知 装 置	感 知 器	専 用	兼 用			
		閉 鎖 型 SP ヘッ ド							
		電 動 機	外 形						
			回 転 軸						
			軸 受 部						
			軸 継 手						
	機 能								
	ポ ン プ	外 形							
		回 転 軸							
		軸 受 部							
		グ ラ ン ド 部							
		連 成 計 ・ 圧 力 計							
	呼 水 装 置	性 能		MPa	L/min				
		呼 水 槽			L				
		バ ル ブ 類							
		自 動 給 水 装 置							
		減 水 警 報 装 置							
		フ ー ト 弁							
	高 圧	性 能 試 験 装 置							
		高 架 水 槽 方 式			MPa				
圧 力 水 槽 方 式			MPa						
減	圧 の た め の 措 置								
配 管 等	管 ・ 管 継 手								
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具								
	バ ル ブ 類								
	ろ 過 装 置								
	逃 し 配 管								
	標 識								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 4

水噴霧消火設備（その 3）

水噴霧ヘッド	外形							
	散水分布障害							
	未警戒部分							
流水圧力検知装置・	バルブ本体等	MPa						
	リターディング・チャンバー							
	圧力スイッチ	設定圧力 MPa 作動圧力 MPa						
	音響警報装置・表示装置							
一斉開放弁（電磁弁を含む。）								
排水設備	排水溝・集水管							
	区画境界堤							
	消火ピット							
耐震措置								
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流	A					
		運転状況						
	一斉開放弁							
	放射圧力等							
	減圧のための措置							
高架水槽等	表示・警報等							
	一斉開放弁							
	放射圧力等							
	減圧のための措置							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

泡 消 火 設 備 点 検 票									
名 称						防 火 管 理 者			
所 在						立 会 者			
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL			
						住所			
点 検 設 備 名		ポンプ	製造者名		電動機	製造者名		泡消火薬剤 混 合 装 置	製造者名
			型 式 等			型 式 等			型 式 等
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判 定			
機 器 点 検									
水 源	貯 水 槽		種別						
	水 量		m ³						
	水 状								
	給 水 装 置								
	水 位 計								
	圧 力 計								
	バ ル ブ 類								
加 圧 送 水 装 置	ポ ンプ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況						
			外 形						
			表 示						
			電圧計・電流計		V	A			
			開閉器・スイッチ類						
			ヒ ュ ー ズ 類		A				
			継 電 器						
			表 示 灯						
			結 線 接 続						
			接 地		種接地				
			予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	起 動 装 置	手 操 動 式 起 動 部	周囲の状況						
				外 形						
				標 識						
				機 能						
		動 装 置	自 動 式 起 動 装 置	起 開 閉 用 水 圧 置	圧 力 ス イ ッ チ	設定圧力	MPa			
					起動用圧 力タンク		MPa			
					機 能	作動圧力	MPa			
			火 災 感 知 装 置	感 知 器 閉鎖型SP ヘ ッ ド	専 用	兼 用				
		電 動 機	外 形							
			回 転 軸							
			軸 受 部							
			軸 継 手							
	機 能									
	ポ ン プ	外 形								
		回 転 軸								
		軸 受 部								
		グ ラ ン ド 部								
		連成計・圧力計								
		性 能		MPa	L/min					
	呼 水 装 置	呼 水 槽			L					
		バ ル ブ 類								
		自 動 給 水 装 置								
		減 水 警 報 装 置								
		フ ー ト 弁								
性 能 試 験 装 置										
高 架 水 槽 方 式			MPa							
圧 力 水 槽 方 式			MPa							
減 圧 の た め の 措 置										
配 管 等	管 ・ 管 継 手									
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具									
	バ ル ブ 類									
	ろ 過 装 置									
	逃 し 配 管									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第5

泡消火設備（その3）

泡貯 消蔵 火薬 槽等 剤等	消火薬剤貯蔵槽					
	消火薬剤		L			
	圧力計		MPa			
	バルブ類					
泡混合 消火装置 薬剤等	外形					
	薬剤混合装置					
	加圧送液装置					
泡放 出口	外形					
	泡放出障害					
	未警戒部分					
流水 圧力 検知 装置 ・	バルブ本体等		MPa			
	リターディング・チャンバ					
	圧力スイッチ		設定圧力 作動圧力 Mpa MPa			
	音響警報装置・表示装置					
一斉開放弁（電磁弁を含む。）						
防護区画 （高発泡を 用いる設備 に限る。）	区画変更等					
	開口部の自動閉鎖装置					
非常停止装置（高発泡を用いる設備に限る。）						
泡放射 用器具 格納箱 等	泡放射 用器具 格納箱	周囲の状況				
		外形				
		表示				
	ホース ・ノズル	外形	ホース m× ノズル径 本 mm			
		ホースの耐圧性能				
	ホース接続口					
	開閉弁					
	表示灯					
耐震措置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
固定式の泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置					
			表 示 ・ 警 報 等					
			電動機の運転電流	A				
			運 転 状 況					
		一 斉 開 放 弁						
		分布等	低発泡を用いるもの					
			高発泡を用いるもの					
		減 圧 の た め の 措 置						
	高架水槽方式等	表 示 ・ 警 報 等						
		一 斉 開 放 弁						
分布等		低発泡を用いるもの						
		高発泡を用いるもの						
		減圧のための措置						
移動式の泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置					
			表 示 ・ 警 報 等					
			電動機の運転電流	A				
			運 転 状 況					
		減圧のための措置						
	発 泡 倍 率 等							
	高架式水槽等	表 示 ・ 警 報 等						
		発 泡 倍 率 等						
		減 圧 の た め の 措 置						
	備 考							
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第6

(その1)

不活性ガス（二酸化炭素、窒素、IG-55、IG-541）消火設備点検票（区画名： ）									
名 称						防 火 管理者			
所 在						立会者			
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	年 月 日～ 年 月 日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社	社名 TEL					
				住所					
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検									
消 火 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 貯 蔵 容 器	周 囲 の 状 況							
		外 形							
		表 示 ・ 標 識							
	高 圧 式	※ 消 火 剤 量		本					
		容 器 弁	外 形						
			安 全 性						
		安 全 装 置	外 形						
			安 全 性						
		容 器 弁 開 放 装 置	外 形						
			電 気 式						
			ガス圧式						
	低 圧 式	消 火 剤 量		kg					
		液 面 計 ・ 圧 力 計							
		圧 力 警 報 装 置 ・ 安 全 装 置							
		自 動 冷 凍 機							
		放 出 弁							
		放 出 弁 開 放 装 置	外 形						
			電 気 式						
	ガス圧式								
	バ ル ブ 類								
連 結 管 ・ 集 合 管									
起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 ガ ス 容 器	外 形							
		表 示							
	※ ガ ス 量		本						
	容 器 弁	外 形							
		安 全 性							
	安 全 装 置	外 形							
		安 全 性							
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形							
電 気 式									
手 動 式									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備（その2）

選 択 弁	本 体	外 形				
		表 示				
		機 能				
	開 放 装 置	外 形				
		電 気 式				
ガス圧式						
操 作 管 ・ 逆 止 弁		外 形				
		機 能				
標 識						
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況				
		操 作 箱				
		表 示				
		電 源 表 示 灯				
		音響警報起動用スイッチ				
		放出用・非常停止用スィツ				
		表 示 灯				
		保 護 カ バ ー				
	自 動 式 起 動 装 置	火 災 感 知 装 置	専 用	兼 用		
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置				
		自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯				
		AND回 路 制 御 機 能				
	緊 急 停 止 装 置					
警 報 装 置	外 形					
	音 響 警 報					
	音 声 警 報					
制 御 盤	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	表 示					
	電 圧 計	V				
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類	A				
	継 電 器					
	表 示 灯					
	結 線 接 続					
	接 地					
	遅 延 装 置	秒				
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能					
	放 出 制 御 機 能					
	制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置					
	予 備 品 等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

別記様式第6

不活性ガス消火設備（その3）

配管等	管・管継手						
	支持金具・つり金具						
	閉止弁	外形					
		機能					
配管の安全装置等	安全装置						
	破壊板						
消火剤等排出措置							
圧力上昇防止措置							
放出表示灯							
噴射ヘッド	外形						
	放射障害						
防護区画	区画変更等						
	開口部の自動閉鎖装置	外形					
		電気で作動するもの					
		ガス圧で作動するもの					
防部分区画の隣接する措置	設定範囲						
	保安措置	消火剤排出措置					
		放出表示灯					
		警報装置	外形				
			音響警報				
			音声警報				
		注意銘板					
非常電源（内蔵型）	外形						
	表示						
	端子電圧		V				
	切替装置						
	充電装置						
	結線接続						
ホース等	周囲の状況						
	格納箱						
	ホース		m				
	ホースリール						
	ノズル						
	ノズル開閉弁						
表示灯・標識（移動式）							
耐震措置							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置		秒				
		開口部の自動閉鎖装置等						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
		放 出 表 示 灯						
	局所放出方式	警 報 装 置						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
移動式	ノ ズ ル 開 閉 弁							
	ホ ー ス ・ ホ ー ス 接 続 部							
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 6

不活性ガス消火設備（その5）

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とすること。

別記様式第7

(その1)

ハロゲン化物（ハロン2402、1211、1301、HFC23、HFC227ea、FK-5-1-12）（区画名：） （設備方式：全域・局所・移動）							
名 称						防 火 管理者	
所 在						立会者	
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
				住所			
点 検 項 目			点 検 結 果			措置内容	
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検							
蓄圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消 火 剤 貯 蔵 容 器	周 囲 の 状 況					
		外 形 表 示 ・ 標 識					
	※ 消 火 剤 量	本					
	容 器 弁	外 形					
		安 全 性					
	安 全 装 置	外 形					
		安 全 性					
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形					
		電 気 式 ガ ス 圧 式					
	指 示 圧 力 計 連 結 管 ・ 集 合 管						
加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消 火 剤 貯 蔵 タ ン ク	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		表 示 ・ 標 識					
		安 全 装 置					
	消 火 剤 量		kg				
	放 出 弁						
	放 出 弁 開 放 装 置	外 形					
		電 気 式 ガ ス 圧 式					
	バ ル ブ 類						
	加圧用ガス容器等	加 圧 用 器 ガ ス 容 器	周 囲 の 状 況				
外 形							
表 示							
※ ガ ス 量		本					
容 器 弁		外 形					
		安 全 性					
安 全 装 置		外 形					
		安 全 性					
容 器 弁 開 放 装 置		外 形					
		電 気 式 ガ ス 圧 式					
バ ル ブ 類							
圧 力 調 整 器							
連 結 管 ・ 集 合 管							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第 7

ハロゲン化物消火設備（その 2）

起動用ガス容器等	起動用ガス容器	外形表示				
		※ ガス量	本			
	容器弁	外形				
		安全性				
	安全装置	外形				
		安全性				
容器弁開放装置	外形					
	電気式					
	手動式					
選択弁	本体	外形				
		表示				
		機能				
	開放装置	外形				
		電気式				
ガス圧式						
操作管・逆止弁		外形				
		機能				
起動装置	手動式起動装置	周囲の状況				
		操作箱				
		表示				
		電源表示灯				
		音響警報起動用スイッチ				
		放出用・非常停止用スイッチ				
		表示灯				
		保護カバー				
	自起動装置	火災感知装置	専用	兼用		
		自動・手動切替装置				
自動・手動切替表示灯						
警報装置		外形				
		音響警報				
		音声警報				
制御盤	周囲の状況					
	外形					
	表示					
	電圧計		V			
	開閉器・スイッチ類					
	ヒューズ類		A			
	継電器					
	表示灯					
	結線接続					
	接地					
	遅延装置		秒			
	自動・手動切替機能					
	放出制御機能					
	制御盤用音響警報装置					
	予備品等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、（その 5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第 7

ハロゲン化物消火設備（その 3）

配管等	管 ・ 管 継 手					
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具					
配管の安全装置等	安 全 装 置					
	破 壊 板					
消 火 剤 等 排 出 措 置						
圧 力 上 昇 防 止 措 置						
放 出 表 示 灯						
噴 射 ヘ ッ ド	外 形					
	放 射 障 害					
防 護 区 画	区 画 変 更 等					
	開口部の自動閉鎖装置	外 形				
		電気で作動するもの				
		ガス圧で作動するもの				
非常電源（内蔵型）	外 形					
	表 示					
	端 子	電 圧	V			
	切 替 装 置					
	充 電 装 置					
	結 線 接 続					
ホース等	周 囲 の 状 況					
	格 納 箱					
	ホ ー ス		m			
	ホ ー ス リ ー ル					
	ノ ズ ル					
	ノ ズ ル 開 閉 弁					
表 示 灯 ・ 標 識 （ 移 動 式 ）						
耐 震 措 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検									
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置							
		遅 延 装 置		秒					
		開口部の自動閉鎖装置							
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁							
		配 管 ・ 配 管 接 続 部							
		放 出 表 示 灯							
	局所放出方式	警 報 装 置							
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁							
		配 管 ・ 配 管 接 続 部							
移動式	ノ ズ ル 開 閉 弁								
	ホ ー ス ・ ホ ー ス 接 続 部								
備考	備								
	考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備（その5）

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

別記様式第 8

(その 1)

粉末消火設備点検票				(区画名:) (設備方式: 全域・局所・移動)		
名 称				防 火 管理者		
所 在				立会者		
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL		
			住所			
点 検 項 目		点 検 結 果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
蓄圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消 火 剤 貯 蔵 容 器	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示 ・ 標 識				
	※ 消 火 剤 量		本			
	容 器 弁	外 形				
		安 全 性				
	安 全 装 置	外 形				
		安 全 性				
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形				
		電 気 式 ガ ス 圧 式				
指 示 圧 力 計		MPa				
バ ル ブ 類						
連 結 管 ・ 集 合 管						
加圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消 火 剤 貯 蔵 タ ン ク	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示 ・ 標 識				
		安 全 装 置				
	消 火 剤 量		kg			
	放 出 弁					
	放 出 弁 開 放 装 置	外 形				
		電 気 式 ガ ス 圧 式				
	バ ル ブ 類					
	加圧用ガス容器等	加 ガ ス 容 器 用 器	周 囲 の 状 況			
			外 形			
			表 示			
		※ ガ ス 量		本		
		容 器 弁	外 形			
			安 全 性			
		安 全 装 置	外 形			
			安 全 性			
		容 器 弁 開 放 装 置	外 形			
電 気 式 ガ ス 圧 式						
バ ル ブ 類						
圧 力 調 整 器						
連 結 管 ・ 集 合 管						
定 圧 作 動 装 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、(その 5) に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第 8

粉末消火設備（その 2）

起動用ガス容器等	起動用容器	外形表示				
		※ ガス量	本			
	容器弁	外形				
		安全性				
	安全装置	外形				
		安全性				
容器弁開放装置	外形					
	電気式					
	手動式					
選択弁	本体	外形				
		表示				
		機能				
	開放装置	外形				
		電気式				
ガス圧式						
操作管・逆止弁	外形					
	機能					
起動装置	手動式起動装置	周囲の状況				
		操作箱				
		表示				
		電源表示灯				
		音響警報起動用スイッチ				
		放出用・非常停止用スイッチ				
		表示灯				
	自起動装置	保護カバー				
		火災感知装置	専用	兼用		
		自動・手動切替装置				
警報装置	自動・手動切替表示灯					
	外形	音響警報				
		音声警報				
制御盤		周囲の状況	外形			
	表示					
	電圧計		V			
	開閉器・スイッチ類	ヒューズ類	A			
		継電器				
		表示灯				
	結線接続	接地				
		遅延装置	秒			
		自動・手動切替機能				
		予備品等				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、（その 5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第 8

粉末消火設備（その 3）

配管等	管 ・ 管 継 手					
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具					
配管の安全装置等	安 全 装 置					
	破 壊 板					
放 出 表 示 灯						
噴 射 ヘ ッ ド	外 形					
	放 射 障 害					
防 護 区 画	区 画 変 更 等					
	開口部の自動閉鎖装置	外 形				
		電気で作動するもの				
		ガス圧で作動するもの				
非常電源（内蔵型）	外 形					
	表 示					
	端 子 電 圧	V				
	切 替 装 置					
	充 電 装 置					
	結 線 接 続					
ホース等	周 囲 の 状 況					
	格 納 箱					
	ホ ー ス		m			
	ホ ー ス リ ー ル					
	ノ ズ ル					
	ノ ズ ル 開 閉 弁					
表 示 灯 ・ 標 識 （ 移 動 式 ）						
耐 震 措 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 8

粉末消火設備（その４）

[illegible]

- | | | |
|----|---|---|
| 備考 | 1 | この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。 |
| | 2 | 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 |
| | 3 | 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 |
| | 4 | 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 |
| | 5 | 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 |

別記様式第8 粉末消火設備（その5）

別記様式第8 粉末消火設備（その5）

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とすること。

屋 外 消 火 栓 設 備 点 検 票									
名 称						防 火 管 理 者			
所 在						立 会 者			
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL			
						住所			
点 検 備 名		ポンプ		製造者名		電 動 機		製造者名	
				型 式 等				型 式 等	
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判 定			
機 器 点 検									
水 源	貯 水 槽		種別						
	水 量		m ³						
	水 状								
	給 水 装 置								
	水 位 計								
	圧 力 計								
	バ ル ブ 類								
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況						
			外 形						
			表 示						
			電圧計・電流計		V	A			
			開閉器・スイッチ類						
			ヒューズ類		A				
			継 電 器						
			表 示 灯						
			結 線 接 続						
			接 地		種接地				
			予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	起 動	直接操作部	周囲の状況				
			外形					
			表示					
			機能					
		装 置	遠隔操作部	周囲の状況				
			外形					
			表示					
			機能	専用	兼用			
		電 機	起開動閉 動閉 用水装 圧置	圧力スイッチ	設定圧力	MPa		
				起動用圧力タンク		MPa		
				機能	作動圧力	MPa		
		機	外形					
			回転軸					
			軸受部					
			軸継手					
	機能							
	性能							
	ポ ン プ	外形						
		回転軸						
		軸受部						
		グランド部						
		連成計・圧力計						
		性能	MPa	L/min				
	呼 水 装 置	呼水槽		L				
		バルブ類						
		自動給水装置						
		減水警報装置						
		フート弁						
	性 能 試 験 装 置	性能試験装置						
		高架水槽方式		MPa				
減 圧 の た め の 装 置	圧力水槽方式		MPa					
	配管等							
配 管 等	管・管継手							
	支持金具・つり金具							
	バルブ類							
	ろ過装置							
	逃し配管							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 9

屋外消火栓設備（その 3）

屋外消火栓箱等	屋外消火栓箱	位置・周囲の状況						
		外形						
		表示						
	ホース・ノズル	外形	ホース m×	ノズル径 本 mm				
		ホースの耐圧性能						
	屋外消火栓	周囲の状況						
		外形						
		標識						
		消火栓開閉弁						
	始動表示灯							
耐震措置								
総合点検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流	A					
		運転状況						
	放水圧力	MPa						
	放水量	L/min						
	減圧のための措置							
高架水槽方式・圧力水槽方式	放水圧力	MPa						
	放水量	L/min						
	減圧のための措置							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

[illegible]

- | | |
|----|---|
| 備考 | <p>1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。</p> <p>2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。</p> <p>3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。</p> <p>4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。</p> <p>5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。</p> |
|----|---|

別記様式第10 動力消防ポンプ設備（その2）

動力消防ポンプ設備（その2）

車台装置・搬送装置								
積載器具	装　　備							
	吸　管　・　ス　ト　レ　ー　ナ　ー							
	ホース・ ノズル等	外　　　　　形	ホース m×	ノズル 本	径 mm			
		ホースの耐圧性能						
	は　　　　　し　　　　ご							
	破壊器具その他の器具							
総　　　合　　　点　　　検								
運　　　転　　　状　　　況								
吸　　　水　　　性　　　能								
放水性能	放　水　圧　力							
	放　　　水　　　量							
走　　　行　　　性　　　能								
備								
考								
測定機器	機　器　名	型　　　式	校正年月日	製造者名	機　器　名	型　　　式	校正年月日	製造者名

- | | |
|----|--|
| 備考 | 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 |
|----|--|

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票						
名 称					防 火 管理者	
所 在					立会者	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
			住所			
点 設 備 名	受 信 機	製造者名				
		型 式 等				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予 備 電 源 (内蔵型) ・ 非 常 電 源	外 形					
	表 示					
	※端子電圧	V				
	※切替装置					
	※充電装置					
	※結線接続					
受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	表 示					
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置					
	電 圧 計	V				
	ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類	A				
	※継電器					
	表 示 灯					
	通 話 装 置					
	※結線接続					
	接 地					
	附 属 装 置					
	※火災表示等	蓄 積 式				
		アナログ式				
		二 信 号 式				
		そ の 他				
	※注 意 表 示					
回 路 導 通						
設 定 表 示 温 度 等						
感 知 器 作 動 等 の 表 示						
予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	感 状 況	外	形								
		警 戒	未	警	戒	部	分				
			感	知	区	域					
			適	応	性						
			機	能	障	害					
	※ 熱 感 知 器	分 布 型	ス	ポ	ッ	ト	型	差動 定温 (再) 熱アナログ			
			空	気	管	式					
							熱電対式・熱半導体式				
		感	知	線	型						
	※ 煙 感 知 器	ス	ポ	ッ	ト	型	イオン 光電 アナログ				
							分	離	型		
		※炎	感	知	器	赤外線 紫外線					
	※多信号感知器・複合式感知器										
遠隔試験機能を有する感知器											
発 信 機	周	囲	の	状	況						
	外	形									
	表	示									
	押	し	ボ	タ	ン・送受話器						
	表	示	灯								
音 響 装 置	外	形									
	取	付	状	態							
	音	圧	等								
	鳴	動	方	式	一斉 区分 相互 再鳴動						
※蓄	積	機	能								
※二	信	号	機	能							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源							
	受信機の火災表示							
	受信機の注意表示							
	受信機・中継器の制御機能・電路							
	感知器							
	感知器回路・ベル回路							
無線機能								
総合点検								
同時作動								
※煙感知器等の感度								
地区音響装置の音圧								
※総合作動								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器				メーターリレー試験器			
	加煙試験器				炎感知器用動作試験器			
	外部試験器							
	煙感知器用感度試験器							
	減光フィルター							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

ガス漏れ火災警報設備点検票									
名 称						防火 管理者			
所 在						立会者			
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	年 月 日～		年 月 日			
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL					
				住所					
点 設 備 検 名	受 信 機	製造者名			中 継 器	製造者名			
		型 式 等				型 式 等			
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検									
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外	形							
	表	示							
	端 子	電 圧		V					
	切 替	装 置							
	充 電	装 置							
	結 線	接 続							
受信機・中継器	周 囲 の 状 況								
	外	形							
	表	示							
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置								
	電	圧 計		V					
	ス イ ッ チ	類							
	ヒ ュ ー ズ	類		A					
	継	電 器							
	表	示 灯							
	通	話 装 置							
	結	線 接 続							
	接	地							
	附	属 装 置							
	ガ ス 漏 れ 表 示								
回 路 導 通									
故 障 表 示									
予 備 品 等									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第11の2

ガス漏れ火災警報設備（その2）

ガス漏れ検知器	外	形						
	警戒	未警戒部分						
		設置場所・設置位置						
	状況	適応性						
		機能障害						
作動等								
警報装置	音声警報装置	外	形					
		取付状態						
		増幅器、操作部						
		音圧等						
	ガス漏れ表示灯							
	検知区域警報装置	外	形					
		取付状態						
		音圧等						
		鳴動区域						
	総 合 点 検							
同時作動								
検知区域警報装置			db					
総 合 作 動								
備考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	加ガス試験器							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

漏 電 火 災 警 報 器 点 検 票						
名 称					防 火 管理者	
所 在					立会者	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
			住所			
点 検 設 備 名	受 信 機	製造者名		変 流 器	製造者名	
		型 式 等			型 式 等	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
受 信 機	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	表 示					
	電 源 表 示 灯					
	ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類	A				
	試 験 装 置					
	表 示 灯					
	結 線 接 続					
	接 地					
	感 度 調 整 装 置	設定値	mA			
	予 備 品 等					
変 流 器	外 形					
	表 示					
	未 警 戒					
	容 量	A				
音 響 装 置	外 形					
	取 付 状 態					
	音 圧 等					
漏電火災警 報器の作動 と連動して 電流の遮断 を行う装置	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	定 格 電 流 容 量	A				
	作 動 状 況					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
作 動 範 囲	－ %～＋ %							
漏 電 表 示 灯								
音 響 装 置 の 音 圧	db							
漏電火災警報器の作動と連動して電流の遮断を行う装置								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 防 機 関 へ 通 報 す る 火 災 報 知 設 備 点 検 票								
名 称					防 火 管 理 者			
所 在					立 会 者			
点 検 種 別	機 器	点 検 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日					
点 検 者	氏 名	点 検 者 所 属 会 社	社 名		TEL			
			住 所					
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容			
		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検								
火 災 通 報 装 置	予 備 電 源	外 形						
		表 示						
		結 線 接 続						
		電 圧	V					
		切 替 装 置						
		充 電 装 置						
	本 体	周 囲 の 状 況						
		外 形						
		表 示						
		ヒ ュ ー ズ 類		A				
		予 備 品 等						
		起 動 機 能	手 動 起 動 装 置					
			連 動 起 動 機 能					
		優 先 通 報 機 能						
		通 報 頭 出 し 機 能						
		手 動 起 動 装 置 優 先 機 能						
		蓄 積 音 声 情 報 機 能						
		再 呼 出 し 機 能						
		通 話 機 能 等 (特 定 火 災 通 報 装 置 を 除 く。)	蓄 積 音 声 情 報 送 出 後 の 呼 返 し					
			不 応 答 時 の 通 報 継 続					
切 替								
通 話 終 了 後 の 呼 返 し								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第13

消防機関へ通報する火災報知設備（その2）

火災通報装置	本体	通話機能等 (特定火災 通報装置に 限る。)	ハンズフリー通話への移行					
			切替					
			電話回線の保持					
		モニター機能						
	遠隔起動装置	周囲の状況						
		外形						
		表示						
		機能						
	回線終端装置等	外形						
		予備電源	外形					
回線終端装置等との接続								
切替装置								
充電装置								
消防機関へ通報する火災報知設備	発信	周囲の状況						
		外形						
	機能	押しボタン						
		連動起動機能						
	機	結線接続						
	標識	標識板	外形					
			常夜灯					
	標識灯							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非 常 警 報 器 具 及 び 設 備 点 検 票									
名 称						防 火 管理 者			
所 在						立 会 者			
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	年 月 日～ 年 月 日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL					
				住所					
点 検 設 備 名	操作部・ 複合装置	製造者名			増 幅 器	製造者名			
		型 式 等				型 式 等			
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検									
非常電源 (内蔵)	外 形								
	表 示								
	端 子 電 圧	V							
	切 替 装 置								
	充 電 装 置								
非常ベル・自動式サイレン	結 線 接 続								
	起 動 装 置	周 囲 の 状 況							
		外 形							
		表 示							
		機 能							
	操 作 部 ・ 複 合 装 置	外 形							
		表 示							
		電 圧 計			V				
		ス イ ッ チ 類							
	ベル・サイレン	ヒ ュ ー ズ 類			A				
		継 電 器							
		表 示 灯							
		結 線 接 続							
		接 地							
		予 備 品 等							
		外 形							
		取 付 状 態							
ベル・サイレン	音 圧 等								
	鳴 動 方 式			一斉 区分 相互 再鳴動					
	表 示 灯								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 送 器 等 備 付 品	起 動 装 置	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		押 し ボ タ ン 等				
		発 信 機 ・ 非 常 電 話				
		自動火災報知設備との連動				
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		電 圧 計	V			
		ス イ ッ チ 類				
		保 護 板				
		ヒ ュ ー ズ 類	A			
		継 電 器				
		計 器 類				
		表 示 灯				
		結 線 接 続				
		接 地				
		回 路 選 択				
		2 以 上 の 操 作 部 等				
		遠 隔 操 作 器 の 連 動				
		非 常 用 放 送 切 替				
		※地震動予報等に係る放送切替				
		回 路 短 絡				
		音 声 警 報 音				
		火 災 音 信 号				
		マ イ ク ロ ホ ン				
		予 備 品 等				
		ス ピー カー	外 形			
	取 付 状 態					
	音 圧 等					
	鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動			
	音 量 調 整 器					
	表 示 灯					
警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	機 能					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その３）

総 合 点 検									
音響装置・スピーカーの音圧									
総 合 作 動									
備 考									
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	

- | | |
|----|---|
| 備考 | <p>1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。</p> <p>2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。</p> <p>3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。</p> <p>4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。</p> <p>5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。</p> |
|----|---|

避 難 器 具 点 検 票									
名 称						防 火 管理者			
所 在						立会者			
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL			
						住所			
設 置 階									
設 置 場 所									
点 検 項 目				点 検 結 果			措 置 内 容		
				種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検									
周囲 の 状 況	設 置 場 所								
	操 作 面 積 等								
	開 口 部								
	降 下 空 間								
避 難 空 地									
標 識									
器 具	避 難 は し ご	縦 棒							
		横 さ ん							
		突 子							
		結 合 部 等							
		可 動 部	外 形						
			機 能						
つ り 下 げ 金 具									
本 機	緩 降 機	調 速 機		外 形					
				機 能					
		調 速 機 の 連 結 部							
		ロ ー プ							
		着 用 具							
		ロープと着用具の緊結部							
す べ り 台	底 板 及 び 側 板								
	す べ り 面 の 勾 配								
	手 す り								
	す べ り 棒								
避 難 ロ ー プ	ロ ー プ 本 体								
	結 合 部								
	つ り 下 げ 金 具								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第15

避難器具（その2）

器 具 本 体	避難橋	床板、手すり等						
		接合部						
		可動部	外形					
			機能					
	避難用タラップ	踏み板、手すり等						
		接合部						
		可動部	外形					
			機能					
	救助袋	本体布及び展張部材						
		縫い合せ部						
		保護装置（斜降式の救助袋に限る。）						
		結合部						
可動部		外形						
		機能						
取付具・支持部	取付具							
	可動部							
	支持部							
	固定環							
	ハッチ	上蓋						
		下蓋						
		使用方法の表示						
格納状況	格納箱							
	格納状況							
総 合 点 検								
器具の取付け等								
降下								
格納								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票											
名 称						防 火 管 理 者					
所 在						立 会 者					
点検種別		機 器		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日					
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL					
						住所					
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容			
			種別・容量等の内容			判 定				不 良 内 容	
			避難口	通 路	客 席						
機 器 点 検											
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類									
		視認障害等									
		外 形									
		表 示									
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形									
		表 示									
		機 能									
	光 源										
	点 検 ス イ ッ チ										
	ヒ ュ ー ズ 類										
	結 線 接 続										
	信 号 装 置 等	外 形									
		結 線 接 続									
		機 能									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外 形							
	視 認 障 害 等							
	採 光 又 は 照 明							
	※表 示 面 の 輝 度							
	※設 置 場 所 の 照 度							
	※※ヒ ュ ー ズ 類							
	※※結 線 接 続							
	※※※非 常 電 源	外 形						
		表 示						
機 能								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
- 7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
- 8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

[illegible]

- 66

排 煙 設 備 点 検 票						
名 称					防 火 管理者	
所 在					立会者	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL		
				住所		
点 設 備 点 検 名	排 煙 機	製造者名				
		型 式 等				
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
防煙区画壁	固 定 壁					
	可動壁	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		機 能				
排煙口給気口	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	機 能					
風 道	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	支 持 部					
	防 火 ダ ン パ ー					
	接 続 部					
電 動 機 の 制 御 装 置	制御盤	周 囲 の 状 況				
		外 形				
	表 示					
	電 圧 計 ・ 電 流 計		V A			
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類		A			
	継 電 器					
	表 示 灯					
	結 線 接 続					
	接 地					
	予 備 品 等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第18

排煙設備（その2）

起 動 装 置	自 動 式 起 動 装 置							
	手動式 起動装 置	手動操作箱	周囲の状況					
			外 形					
			表 示					
	ハンドル・レバー等							
排 煙 機 ・ 給 気 機	外 形							
	電 動 機	回 転 軸						
		軸 受 部						
		動力伝達装置						
		機 能						
	回転羽根等	回 転 軸						
軸 受 部								
排 煙 出 口								
総 合 点 検								
排 煙 機 ・ 給 気 機								
可 動 壁								
電 動 機 の 運 転 電 流				A				
運 転 状 況								
回 転 羽 根								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- | | |
|----|---|
| 備考 | <p>1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。</p> <p>2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。</p> <p>3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。</p> <p>4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。</p> <p>5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。</p> |
|----|---|

別記様式第19

連 結 散 水 設 備 点 検 票									
名 称						防 火 管理者			
所 在						立会者			
点検種別	機 器		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日				
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社		社名 TEL				
					住所				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検									
送 水 口	周 囲 の 状 況								
	外 形								
	本 体								
	標 識 ・ 系 統 図								
選 択 弁	周 囲 の 状 況								
	表 示								
	外 形								
	機 能								
一 斉 開 放 弁 (電磁弁を含む。)	周囲の状況等								
	外 形								
	機 能								
配 管 等	管 ・ 管 継 手								
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具								
	耐 熱 措 置								
	バ ル ブ 類								
散 水 ヘ ッ ド	外 形								
	散 水 分 布 障 害								
	感 熱 障 害								
	未 警 戒 部 分								
耐 震 措 置									
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

連 結 送 水 管 (共同住宅用連結送水管) 点 検 票										
名 称						防 火 管理者				
所 在						立会者				
点検種別		機 器・総 合		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日				
点 検 者		氏名		点 検 者 所属会社		社名 TEL				
						住所				
点 検 備 名		電 動 機		製造者名 型 式 等		ポ ン プ		製造者名		
								型 式 等		
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容		
				種別・容量等の内容		判 定				不 良 内 容
機 器 点 検										
送 水 口	周 囲 の 状 況									
	外 形									
	本 体									
	標 識									
放 水 用 器 具 格 納 箱 等	放水用器具格納箱		周 囲 の 状 況							
			外 形							
			標 識							
	ホース・ノズル		外 形 ・ 機 能		ホース m × ノズル径 本 mm					
			ホースの耐圧性能							
	放水口		周 囲 の 状 況							
			外 形							
			標 識							
			開 閉 弁							
	格 納 箱									
加 圧 送 水 装 置	電 動 機 の 制 御 装 置		周 囲 の 状 況							
			外 形							
			表 示							
			電 圧 計 ・ 電 流 計		V A					
			開閉器・スイッチ類							
			ヒ ュ ー ズ 類		A					
			継 電 器							
			表 示 灯							
			結 線 接 続							
			接 地		種接地					
			予 備 品 等							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	起 動 装 置	直 接 操 作 部	周 囲 の 状 況				
			外 形				
			表 示				
			機 能				
		遠 隔 操 作 部	周 囲 の 状 況				
			外 形				
			表 示				
			機 能	専用	兼用		
	電 動 機	外 形					
		回 転 軸					
		軸 受 部					
		軸 継 手					
		機 能					
	ポ ン プ	外 形					
		回 転 軸					
		軸 受 部					
		グ ラ ン ド 部					
		連 成 計 ・ 圧 力 計					
		性 能	MPa	L/min			
	呼 水 装 置	呼 水 槽					
バ ル ブ 類							
自 動 給 水 装 置							
減 水 警 報 装 置							
中 間 水 槽 等	中 間 水 槽	外 形					
		水 状					
	給 水 装 置						
	水 位 計						
	バ ル ブ 類						
配 管 等	管・管継手	外 形					
		配管の耐圧性能					
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具						
	バ ル ブ 類						
	ろ 過 装 置						
	逃 し 配 管						
耐 震 措 置							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考	1	この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
	2	種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
	3	判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
	4	選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
	5	措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）点検票								
名　　称					防　火 管理者			
所　　在					立会者			
点検種別	機　器		点検年月日		年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日			
点　検　者	氏名		点　検　者 所属会社	社名 TEL				
				住所				
点　検　項　目			点　検　結　果			措　置　内　容		
			種別・容量等の内容		判　定			
機　器　点　検								
保 護 箱	周　囲　の　状　況							
	外　　　　　　　形							
	表　　　　　　　示							
	表　　　　　　示　灯							
さ　し　込　接　続　器								
開　　　　　　　閉　器								
端　　　子　　　電　圧			常用　V	非常　V				
相　　　　　回　　　転								
備 考								
測 定 機 器	機　器　名	型　式	校正年月日	製造者名	機　器　名	型　式	校正年月日	製造者名

- 73

別記様式第22

無線通信補助設備点検票									
名 称							防火管理者		
所 在							立会者		
点検種別	機 器		点検年月日	年 月 日～ 年 月 日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社	社名 TEL					
				住所					
点 検 設 備 名	漏洩同軸 ケーブル	製造者名		空 中 線	製造者名		増 幅 器	製造者名	
		型 式 等			型 式 等			型 式 等	
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検									
保 護 箱	周 囲 の 状 況								
	外 形								
	表 示								
無 接 続 機 子	外 形								
	無反射終端抵抗器・キャップ								
	コ ネ ク タ ー								
増 幅 器									
分 配 器 等									
空 中 線									
漏 洩 同 軸 ケーブル	支 持 部								
	防 湿 措 置								
	耐 熱 保 護								
	可 と う 性								
結 線 接 続									
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常電源（非常電源専用受電設備）点検票（設備名						）	
名 称					防 火 管理者		
所 在					立会者		
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日				
点 検 者	氏名	点 検 者 所属会社	社名 TEL				
			住所				
点 検 設 備 名	受電設備	製造者名					
		型 式 等					
点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検							
設 置 状 況	周 囲 の 状 況						
	区 画 等	キュービクル式 キュービクル式以外					
	水 の 浸 透						
	換 気	自然 機械					
	照 明						
	標 識						
高圧受電盤・ 配分電盤	外 形						
	表 示						
	計 器 類						
	開閉器・遮断器（低圧）						
	表 示 灯						
	ヒューズ類（低圧）	A					
	継 電 器（低圧）						
変 圧 器							
コ ン デ ン サ ー							
開 閉 器 ・ 遮 断 器							
接 地（低圧）							
結 線 接 続							
耐 震 措 置							
予 備 品 等（低圧）							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
接 地 抵 抗			種 別		Ω			
絶 縁 抵 抗					MΩ			
保 護 継 電 器 等								
高圧又は特別高圧	開 閉 器 ・ 遮 断 器							
	ヒ ュ ー ズ 類				A			
	接 地							
備 考	電気主任技術者 氏名及び資格							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常電源（自家発電設備）点検票（設備名）						
名 称					防 火 管 理 者	
所 在					立 会 者	
点 検 種 別	機 器 ・ 総 合		点 検 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日		
点 検 者	氏 名		点 検 者 所 属 会 社	社 名 TEL		
				住 所		
点 設 備 名	原 動 機	製 造 者 名		発 電 機	製 造 者 名	
		型 式 等			型 式 等	
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
設 置 状 況	周 囲 の 状 況					
	区 画 等		キュービクル式 キュービクル式以外			
	水 の 浸 透					
	換 気		自然 機械			
	照 明					
	標 識					
表 示						
自 家 発 電 装 置	原 動 機 ・ 発 電 機		種 類 : / kW			
	冷 却 装 置	ラジエータ、配管等				
		冷 却 フ ァ ン				
	潤 滑 油 類					
	そ の 他 の 付 属 機 器 類					
始 動 装 置	※始 動 用 蓄 電 池 設 備					
	始 動 用 設 備	外 形				
		空 気 だ め	MPa L			
		潤 滑 油 類				
	始 動 用 燃 料					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。

別記様式第24

非常電源（自家発電設備）（その2）

制 御 装 置	周 囲 の 状 況					
	発 電 機 盤					
	自 動 始 動 盤					
	補 機 盤					
	電 源 表 示 灯					
	表 示 灯					
	開 閉 器 ・ 遮 断 器					
	ヒ ュ ー ズ 類		A			
	継 電 器					
保 護 装 置						
計 器 類						
燃 料 容 器 等	外 形					
	燃 料 貯 蔵 量	種類	L			
冷 却 水 タ ン ク	外 形					
	水 量		L			
排 気 筒	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	貫 通 部					
配 管						
結 線 接 続						
接 地						
始 動 性 能						
運 転 性 能	運 転 状 況					
	換 気					
停 止 性 能	手 動 停 止					
	自 動 停 止					
耐 震 措 置						
予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。

非常電源（自家発電設備）（その3）

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。

7 票中※※印のあるものは、当該点検項目の最終実施年月を備考欄に記入し、別表第24第2項（6）に規定する運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は、当該保全策を講じていることを示す書類を添付すること。

非常電源（蓄電池設備）点検票（設備名）						
名 称				防 火 管 理 者		
所 在				立 会 者		
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL		
				住所		
点 設 備 検 名	蓄 電 池	製造者名		充 電 装 置	製造者名	
		型式等			型式等	
	逆変換装置	製造者名		直 交 変 換 装 置	製造者名	
		型式等			型式等	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
設 置 状 況	周 囲 の 状 況					
	区 画 等		キュービクル式 キュービクル式以外			
	水 の 浸 透					
	換 気		自然 機械			
	照 明					
	標 識					
蓄 電 池	外 形					
	表 示					
	電 解 液					
	減 液 警 報 用 電 極					
	液 漏 れ 警 報 用 電 極					
	総 電 圧		V			
	セ ル 電 圧		V			
	負 荷 容 量					
	均 等 充 電					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

充 電 装 置	外 形				
	表 示				
	開 閉 器 ・ 遮 断 器				
	交 流 入 力 電 圧	V			
	トリクル・浮動・定電流定電圧充電電圧	トリクル 浮動 定電流 定電圧	V		
	均 等 充 電 電 圧	V			
	出 力 電 流	A			
	負 荷 電 圧	V			
	負 荷 電 流	A			
	自 動 充 電 切 替				
	接 地				
逆 変 換 装 置	外 形				
	表 示				
	開 閉 器 ・ 遮 断 器				
	交 流 出 力 電 圧	V			
	交 流 出 力 電 流	A			
	周 波 数	Hz			
	接 地				
直 交 変 換 装 置	外 形				
	表 示				
	開 閉 器 ・ 遮 断 器				
	交 流 入 力 電 圧	V			
	充 電 電 圧	V			
	充 電 電 流	A			
	交 流 出 力 電 圧	V			
	交 流 出 力 電 流	A			
	接 地				
結 線 接 続					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第25

非常電源（蓄電池設備）（その3）

ポンプ	外形							
	性能							
タンク・配管等								
制御装置								
耐震措置								
予備品等								
総合点検								
接地抵抗		種	Ω					
絶縁抵抗			MΩ					
容量								
切替装置								
電圧計・周波数計								
警報動作								
減液警報装置								
液漏れ警報装置								
電圧調整範囲								
負荷電圧補償装置								
タイマー								
備考	電気主任技術者 氏名及び資格							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

蓄電池充電記録

形名 _____ 充電電流 _____ A _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 時 _____ 分測定

電池 番号	単電池電 圧 (V)	電解液 比重	電解液 温度 (℃)	電池 番号	単電池電 圧 (V)	電解液 比重	電解液 温度 (℃)	電池 番号	単電池電 圧 (V)	電解液 比重	電解液 温度 (℃)
1				31				61			
2				32				62			
3				33				63			
4				34				64			
5				35				65			
6				36				66			
7				37				67			
8				38				68			
9				39				69			
10				40				70			
11				41				71			
12				42				72			
13				43				73			
14				44				74			
15				45				75			
16				46				76			
17				47				77			
18				48				78			
19				49				79			
20				50				80			
21				51				81			
22				52				82			
23				53				83			
24				54				84			
25				55				85			
26				56				86			
27				57				87			
28				58				88			
29				59				89			
30				60				90			

非常電源（燃料電池設備）点検票（設備名）						
名 称					防 火 管理者	
所 在					立会者	
点検種別	機器・総合		点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名		
				住所		
点 設 備 検 名	燃料電池設備	製造者名				
		型 式 等				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
設 置 状 況	周 囲 の 状 況					
	区 画 等		キュービクル式 キュービクル式以外			
	水 の 浸 透					
	換 気		自然 機械			
	照 明					
	標 識					
表 示						
燃 料 電 池	冷 却 装 置	ラジエター、配管等				
		冷 却 フ ァ ン				
	そ の 他 の 付 属 機 器 類					
制 御 装 置	周 囲 の 状 況					
	電 気 盤					
	電 源 表 示 灯					
	表 示 灯					
	開 閉 器 ・ 遮 断 器					
	ヒ ュ ー ズ 類		A			
継 電 器						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第25の2

非常電源（燃料電池設備）（その2）

改 質 器								
計 器 類								
燃料容器等	外 形							
	燃 料 貯 蔵 量	種類	L					
排 気 筒	周 囲 の 状 況							
	外 形							
	貫 通 部							
配 管								
結 線 接 続								
接 地								
運 転 性 能								
耐 震 措 置								
予 備 品 等								
総 合 点 検								
接 地 抵 抗		種	Ω					
絶 縁 抵 抗			M Ω					
保 護 装 置								
停 止 性 能								
切 替 性 能								
備 考	電気主任技術者 氏名及び資格							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配 線 点 検 票 （ 設 備 名 ）								
名 称							防 火 管理者	
所 在							立会者	
点検種別	総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日					
点 検 者	氏名	点 検 者 所属会社	社名 TEL					
			住所					
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容	
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検								
専 用 回 路								
開 閉 器 ・ 遮 断 器								
ヒ ュ ー ズ 類								
絶 縁 抵 抗	常用 MΩ非常 MΩ							
耐 熱 保 護								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 操 作 盤 点 検 票					
名 称				防 火 管理者	
所 在				立会者	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点 検 者	氏名	点 検 者 所属会社	社名 TEL		
			住所		
点 検 名 設 備 名	総 合 操 作 盤	製造者名			
		型 式 等			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検					
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外 形				
	表 示				
	端 子 電 圧	V			
	切 替 装 置				
	充 電 装 置				
	結 線 接 続				
本 体	周 囲 の 状 況				
	外 形				
	表 示				
	表 示 部				
	操 作 部				
	相 互 通 話 装 置				
	電 圧 計	V			
	ス イ ッ チ 類				
	ヒ ュ ー ズ 類	A			
	表 示 灯				
	結 線 接 続				
	接 地				
	表 示 機 能				
	警 報 機 能				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第27

総合操作盤 (その2)

本 体	操 作 機 能	警 報 停 止 機 能							
		連 動 移 報 切 替 機 能							
		表 示 切 替 機 能							
		復 旧 機 能							
		遠 隔 起 動 機 能							
	情 報 伝 達 機 能 制 御 機 能 記 録 機 能 消 防 活 動 支 援 機 能 運 用 支 援 機 能 管 理	情 報 伝 達 機 能							
		制 御 機 能							
		記 録 機 能							
		消 防 活 動 支 援 機 能							
		シミュレーション機能							
			ガイダンス機能						
			履 歴 機 能						
			自 己 診 断 機 能						
		予 備 品 等							
総 合 点 検									
総 合 作 動									
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

パ ッ ケ ー ジ 型 消 火 設 備 点 検 票									
名 称						防 火 管理者			
所 在						立会者			
点 検 種 別		機器点検・総合点検		点 検 年 月 日		年 月 日～		年 月 日	
点 検 者		氏名		点 検 者 所属会社		社名 TEL			
						住所			
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検									
パ ッ ケ ー ジ	周 囲 の 状 況								
	外 形								
	表 示								
	表 示 灯								
	設 置 場 所								
蓄 圧 式 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器								
	安 全 装 置	外 形							
		安 全 性							
	※ 消 火 薬 剤								
	容 器 弁	外 形							
		安 全 性							
	バ ル ブ 類								
指 示 圧 力 計									
加 圧 式 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器								
	安 全 装 置								
	※ 消 火 薬 剤								
	バ ル ブ 類								
	加 圧 用 ガス容器	外 形							
		表 示							
	※ ガ ス 量								
	容 器 弁	外 形							
		安 全 性							
	安 全 装 置	外 形							
		安 全 性							
	バ ル ブ 類								
圧 力 調 整 器									

別記様式第28

パッケージ型消火設備（その2）

手動式起動操作部	周 囲 の 状 況							
	外 形							
	表 示							
	機 能							
配	管							
ホース等	ホース							
	ホースリール・ホース架							
	ノズル							
	ノズル開閉弁							
総 合 点 検								
ノズル開閉弁								
ホース・ホース接続部								
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印を、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置欄には、点検の際の措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、（その3）に容器ごとに点検結果を記入すること。

消火薬剤・加圧用ガス								
番号 消火薬剤の 種類 (区分)	製造番号 (容器番号)	消火薬剤			容器 番号	加圧用ガス		
		規定量 (kg又はL)	点検結果			規 定 量 (kg又はMPa)	点検結果	
			測定量 (kg (L))	蓄圧力値 (MPa)			測定量 (kg)	ガス圧力値 (MPa)
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(Ⅰ型・Ⅱ型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 「測定量 (kg (L))」の欄の (L) 内には、消火薬剤の質量を比重で換算した容量 (L) を記入するか、測定値を記入すること。

3 「蓄圧力値 (MPa)」の欄には、消火薬剤貯蔵容器が蓄圧式の場合、その指示圧力計の指示値を記入すること。

パ ャ ケ ー ジ 型 自 動 消 火 設 備 点 検 票											
名 称						防 火 管 理 者					
所 在						立 会 者					
点検種別		機器点検・総合点検		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日					
点 検 者		氏名		点 検 者 所属会社		社名 TEL					
						住所					
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容			
				種別・容量等の内容		判 定				不 良 内 容	
機 器 点 検											
パ ツ ケ ー ジ	周 囲 の 状 況										
	外 形										
	表 示										
	同 時 放 射 区 域										
蓄 圧 式 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器			本							
	安 全 装 置	外 形									
		安 全 性									
	※ 消 火 薬 剤										
	容 器 弁	外 形									
		安 全 性									
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形									
		機 能									
	バ ル ブ 類										
	指 示 圧 力 計										
加 圧 式 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器			本							
	安 全 装 置										
	※ 消 火 薬 剤										
	バ ル ブ 類										
	加 圧 用 ガ ス 容 器	外 形									
		表 示									
	※ ガ ス 量										
	容 器 弁	外 形									
		安 全 性									
	安 全 装 置	外 形									
		安 全 性									
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形									
		機 能									
バ ル ブ 類											
圧 力 調 整 器											

別記様式第29

パッケージ型自動消火設備（その2）

作 動 装 置	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	表 示					
	手 動 作 動 装 置					
受 信 装 置 ・ 中 継 装 置	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	表 示					
	電 圧 計		V			
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類		A			
	継 電 器					
	表 示 灯					
	結 線 接 続					
	接 地					
	火 災 表 示 灯 等					
	予 備 品 等					
	感 知 部	外 形				
検 出 方 式						
機 能 障 害						
作 動 等						
選 択 弁	本 体	外 形	個			
		表 示				
		機 能				
	選択弁開放装置	外 形				
		機 能				
放出導管等	管・管継手・分岐管					
	支持金具・つり金具					
放 出 口	外 形					
	放 出 障 害					
※ ※ 非 常 電 源 及 び 配 線						

総 合 点 検								
感 知 部								
受 信 装 置								
中 継 装 置								
パッケージ型自動消火設備の連動								
選 択 弁								
放 出 導 管								
監 視 盤 等								
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印を、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置欄には、点検の際の措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、（その4）に容器ごとに点検結果を記入すること。
- 7 ※※印のあるものは、別表第23、別表第24又は別表第25に規定する非常電源の点検の基準並びに別表第26に規定する配線の点検票によること。

別記様式第29

パッケージ型自動消火設備（その4）

[illegible]

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 「測定量 (kg (L))」の欄の (L) 内には、消火薬剤の質量を比重で換算した容量 (L) を記入するか、測定値を記入すること。

3 「蓄圧力値 (MPa)」の欄には、消火薬剤貯蔵容器が蓄圧式の場合、その指示圧力計の指示値を記入すること。

共同住宅用スプリンクラー設備点検票									
名 称						防 火 管 理 者			
所 在						立 会 者			
点検種別		機器 ・ 総合		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL			
						住所			
点 検 設 備 名		ポンプ	製造者名			電動機	製造者名		
			型 式 等				型 式 等		
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検									
水	貯	水		槽	種別				
	水			量	m ³				
	水			状					
	給	水		装 置					
	水	位		計					
	圧	力		計					
	源	バ		ル	ブ	類			
加 圧 送 水 装 置	ポ ンプ 機 制 御 装 置	電 動 の	周 囲 の 状 況						
			外 形						
			表 示						
			電 圧 計 ・ 電 流 計		V	A			
			開 閉 器 ・ スイッチ類						
			ヒ ュ ー ズ 類		A				
			継 電 器						
			表 示 灯						
			結 線 接 続						
			接 地						
	式 置	予 備 品 等							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第30

共同住宅用スプリンクラー設備（その2）

加 圧 送 水 装 置	ポ 起 動 装 置	起 動 用 水 圧 置	開 閉 装 置	圧 力 ス イ ッ チ	設定圧力	MPa			
				起 動 用 圧 力 タ ン ク		MPa			
				機 能	作 動 圧 力	MPa			
	ン 動	電		外 形					
				回 転 軸					
				軸 受 部					
				軸 継 手					
				機 能					
	プ ン	ポ		外 形					
				回 転 軸					
				軸 受 部					
				グ ラ ン ド 部					
				連 成 計 ・ 圧 力 計					
	方 装 置	プ		性 能	MPa	L/min			
			呼 水 装 置	呼 水 槽		L			
				バ ル ブ 類					
				自 動 給 水 装 置					
				減 水 警 報 装 置					
		フ ー ト 弁							
		式	性 能 試 験 装 置						
	高 架 水 槽 方 式		MPa						
	圧 力 水 槽 方 式		MPa						
減 圧 の た め の 措 置									
配 管 等	管	管 ・ 管 継 手							
		支 持 金 具 ・ つ り 金 具							
		バ ル ブ 類							
		ろ 過 装 置							
		逃 し 配 管							
	等	標 識							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

送 水 口	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	標 識					
※スプリンクラーヘッド	外 形					
	感 熱 障 害					
	散 水 分 布 障 害					
	未 警 戒 部 分					
	適 応 性					
※制御弁	バルブ本体・付属品					
	標 識					
※ 表 示 器	外 形					
	作 動 表 示 灯					
	制 御 弁 表 示 灯					
	通 電 表 示 灯					
自 動 警 報 装 置	※発信部（流水検知装置・圧力検知装置）	バルブ本体等	MPa			
		リターディング・チャンバー				
		圧力スイッチ	設定圧力 MPa	作動圧力 MPa		
	受信部（表示装置）	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示 機 能				
		警 報 機 能				
	※音声警報装置	外 形				
		取 付 状 態				
		警 報 音				
		鳴 動 方 式				
	耐 震 措 置					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、（その5）に住戸、共用室又は管理人室ごとの点検結果を記入すること。

総 合 点 検								
共同住宅用スプリンクラー設備	ポ ン プ 方 式	起 動 性 能 等	加 圧 送 水 装 置					
			表 示 ・ 警 報 等					
			電動機の運転電流	A				
			運 転 状 況					
	高方 架式 水槽等		※ 放 水 圧 力	MPa				
			減 圧 の た め の 措 置					
			表 示 ・ 警 報 等					
			※ 放 水 圧 力	MPa				
			減 圧 の た め の 措 置					
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、（その5）に住戸、共用室又は管理人室ごとの点検結果を記入すること。

留意事項	住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとする。 この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知徹底されている必要があること。 ア 外観上の点検を実施する義務 イ 外観上の点検項目 ウ 異常が発生している場合の措置 エ その他の留意事項
備考	1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2 判定欄は、全て正常の場合は○印、一部でも不良の場合は×印を記入し、該当番号及び不良内容を記入すること。 3 不良箇所の措置内容については、備考欄に記入すること。

共同住宅用自動火災報知設備点検票						
名 称					防火管理者	
所 在					立 会 者	
点 検 種 別	機器 ・ 総合		点 検 年 月 日	年 月 日～ 年 月 日		
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL		
				住所		
点 設 備 名	住 棟 受 信 機	製造者名		共同住宅用受信機	製造者名	
		型式等			型式等	
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外 形 表 示					
	※ 端 子 電 圧	V				
	※ 切 替 装 置					
	※ 充 電 装 置					
	※ 結 線 接 続					
	※ 結 線 接 続					
住 棟 受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況					
	外 形 表 示					
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置					
	電 源 表 示 灯					
	ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類	A				
	※ 継 電 器					
	表 示 灯					
	通 話 装 置					
	※ 結 線 接 続					
	接 地					
	付 属 装 置					
	※ 火 災 表 示 等					
	※ 注 意 表 示					
	※ 回 路 導 通					
	設 定 表 示 温 度 等					
	予 備 品 等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。
- 7 票中☆印の欄は、(その4)に住戸等ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第31

共同住宅用自動火災報知設備（その2）

☆共同住宅用受信機	周囲の状況					
	外形					
	表示					
	電源表示灯					
	スイッチ類					
	表示灯					
	付属装置					
☆感知器	外形					
	警 戒 状 況	未警戒部分				
		感知区域				
		適応性				
		機能障害				
	熱感知器					
	煙感知器					
	炎感知器					
☆音声警報装置（補助音響装置を含む。）	外形					
	取付状態					
	音声警報等					
	鳴動方式					
※蓄積機能						
自動試験機能	予備電源・非常電源					
	住棟受信機の火災表示					
	住棟受信機の注意表示					
	住棟受信機・中継器の制御機能及び電路					
	感知器回路・音声警報装置回路					
☆戸外表示器	外形					
	作動表示灯					
	通電表示灯					
	音声警報装置の鳴動状況					
関係者等へ報知する装置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。
- 8 票中☆印の欄は、（その4）に住戸等ごとの点検結果を記入すること。

総 合 点 検								
同 時 作 動 試 験								
※ 煙 感 知 器 の 感 度								
音声警報装置（補助音響装置を含む。）の音 圧								
※ 総 合 作 動								
備								
考								
測								
定								
機								
器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	加 熱 試 験 器							
	加 煙 試 験 器							
	外 部 試 験 器							
	煙感知器用感度試験器							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

留意事項	住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとする。 この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知されている必要があること。 ア 外観上の点検を実施する義務 イ 外観上の点検項目 ウ 異常が発生している場合の措置 エ その他留意事項
備考	1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2 共用部分にあっては住棟受信機の表示番号又は警戒区域ごとに、住戸等においては住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の個数を記入すること。 3 結果の欄には、住棟受信機の表示番号、警戒区域又は住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の点検結果が全て正常の場合は○、一部でも否である場合は×を記入すること。

住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備点検票					
名 称				防火管理者	
所 在				立 会 者	
点 検 種 別	機器 ・ 総合	点 検 年 月 日	年 月 日～ 年 月 日		
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL		
			住所		
点 設 備 検 名	住 戸 用 受 信 機	製造者名			
		型式等			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検 (住 戸 用 自 動 火 災 報 知 設 備)					
☆ 住 戸 用 受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況				
	外	形			
	表	示			
	電 源 表 示 灯				
	ス イ ッ チ 類				
	表 示 灯				
	付 属 装 置				
☆ 感 知 器	外 形				
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分			
		感 知 区 域			
		適 応 性			
		機 能 障 害			
	熱 感 知 器				
	煙 感 知 器				
	炎 感 知 器				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中☆印の欄は、(その4)に住戸等ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第32

住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備（その2）

☆音声警報装置・音響装置（補助音響装置を含む。）	外	形								
	取	付	状	態						
	音	声	警	報	等					
	鳴	動	方	式						
※蓄積機能										
☆戸外表示器	外	形								
	作	動	表	示	灯					
	通	電	表	示	灯					
	音声警報装置の鳴動状況									
関係者等へ報知する装置										
機 器 点 検（共同住宅用非常警報設備）										
非常電源（内蔵型）	外	形								
	表	示								
	端	子	電	圧	V					
	切	替	装	置						
	充	電	装	置						
	結	線	接	続						
非常ベル・自動式サイレン	起	周	囲	の	状	況				
		外	形							
	装	表	示							
		機	能							
	操	外	形							
		表	示							
		電	源	表	示	灯				
		ス	イ	ッ	チ	類				
	・	ヒ	ュ	ー	ズ	類	A			
		継	電	器						
	複	表	示	灯						
		結	線	接	続					
	合	接	地							
		予	備	品	等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。
- 8 票中☆印の欄は、（その4）に住戸等ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第32

住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備（その3）

	音 響 装 置 （ ベ ン ）	外 形						
		取 付 状 態						
		音 響 警 報 等						
		鳴 動 方 式						
表 示 灯								
総 合 点 検（住 戸 用 自 動 火 災 報 知 設 備）								
※ 煙 感 知 器 の 感 度								
音声警報装置・音響装置（戸外表示器の音声警報装置を含む。）の音圧								
※ 総 合 作 動								
総 合 点 検（共 同 住 宅 用 非 常 警 報 設 備）								
音 響 装 置 の 音 圧								
総 合 作 動								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	加 熱 試 験 器							
	加 煙 試 験 器							
	外 部 試 験 器							
	煙感知器用感度試験器							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備（その４）

(/)

[illegible]

留意事項	住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとする。 この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知されている必要があること。 ア 外観上の点検を実施する義務 イ 外観上の点検項目 ウ 異常が発生している場合の措置 エ その他留意事項
備考	1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2 共用部分にあつては警戒区域ごとに、住戸等にあつては住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の個数を記入すること。 3 結果の欄には、警戒区域又は住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の点検結果が全て正常の場合は○、一部でも否である場合は×を記入すること。

特定小規模施設用自動火災報知設備点検票						
名 称					防 火 管理者	
所 在					立会者	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
			住所			
製造者名						
型式名						
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予 備 電 源 (内蔵型) ・ 非 常 電 源	外 形					
	表 示					
	※端子電圧	V				
	※切替装置					
	※充電装置					
	※結線接続					
受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	表 示					
	警戒区域の表示装置					
	電 圧 計		V			
	ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類		A			
	※継電器					
	表 示 灯					
	通 話 装 置					
	※結線接続					
	接 地					
	附 属 装 置					
	※火災表示等	蓄 積 式				
		アナログ式				
		二信号式				
		そ の 他				
	※注 意 表 示					
回 路 導 通						
設 定 表 示 温 度 等						
感 知 器 作 動 等 の 表 示						
予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	感 状 況	外 形					
		警 未 警 戒 部 分					
		戒 感 知 区 域					
		適 応 性					
		機 能 障 害					
	知 器	※熱感知器	ス ポ ッ ト 型	差動 定温（再） 熱アナログ			
		※煙感知器	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ			
		※炎 感 知 器		赤外線 紫外線			
		※多信号感知器・複合式感知器					
		遠隔試験機能を有する感知器					
発 信 機	周 囲 の 状 況						
	外 形						
	表 示						
	押 し ボ タ ン ・ 送 受 話 器						
	表 示 灯						
音 響 装 置	外 形						
	取 付 状 態						
	音 圧 等						
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動					
※蓄 積 機 能							
※二 信 号 機 能							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源							
	受信機の火災表示							
	受信機の注意表示							
	受信機・中継器の制御機能・電路							
	感知器							
	感知器回路・ベル回路							
連動機能								
無線機能								
総合点検								
同時作動								
※煙感知器等の感度								
地区音響装置の音圧								
※総合作動								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器							
	加煙試験器							
	外部試験器							
	煙感知器用感度試験器							
	炎感知器用作動試験器							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

加 圧 防 排 煙 設 備 点 検 票										
名 称							防 火 管理者			
所 在							立会者			
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	年 月 日		年 月 日				
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL						
	住所									
点 設 備 名	排 煙 機	製造者名			給 気 機	製造者名				
		型 式 等				型 式 等				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検										
防 煙 区 画 壁	固 定 壁									
	可動壁	周 囲 の 状 況								
		外 形								
排 煙 口	機 能									
	周 囲 の 状 況									
	外 形									
排 煙 用 の 風 道	機 能									
	周 囲 の 状 況									
	外 形									
排 煙 機	支 持 部									
	防 火 ダ ン パ ー									
	接 続 部									
	外 形									
	電 動 機	回 転 軸								
		軸 受 部								
		動 力 伝 達 装 置								
		機 能								
		制 御 装 置	制 御 盤	周 囲 の 状 況						
				外 形						
			表 示							
			電 圧 計 ・ 電 流 計		V A					
			開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類							
			ヒ ュ ー ズ 類		A					
			継 電 器							
表 示 灯										
結 線 接 続										
接 地										
予 備 品 等										
回 転 羽 根	回 転 軸									
	軸 受 部									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

排	煙	出	口						
加圧式消火活動拠点	区 画 変 更 等								
	区 画 の 状 況								
	開口部	周 囲 の 状 況							
		外 形							
		機 能							
通 話 装 置									
給気口	周 囲 の 状 況								
	外 形								
	機 能								
給気用の風道	周 囲 の 状 況								
	外 形								
	支 持 部								
	防 火 ダ ン パ ー								
	接 続 部								
給気機	外 形								
	電動機	制 御 装 置	回 転 軸						
			軸 受 部						
			動 力 伝 達 装 置						
			機 能						
			制 御 盤	周 囲 の 状 況					
				外 形					
			表 示						
			電圧計・電流計		V	A			
			開閉器・スイッチ類						
			ヒューズ類		A				
			継電器						
			表示灯						
			結線接続						
		接地							
		予備品等							
		回転羽根	回 転 軸						
			軸 受 部						
		空気逃し口	周 囲 の 状 況						
			外 形						
機 能									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第34

加圧防排煙設備（その３）

起 動	排煙口の自動起動装置の動作確認	手動操作箱	周囲の状況					
			外形					
			表示					
				ハンドル・レバー等				
	装 置	給気口の自動起動装置の動作確認	手動操作箱	周囲の状況				
				外形				
				表示				
			ハンドル・レバー等					
排煙口の自動起動装置								
耐震措置								
総点検								
排煙機								
給気機								
電動機の運転電流			A					
運転状況								
回転羽根								
空気逃し口								
扉の開放状況								
可動壁								
備 考								
測 定 機 器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- | | |
|----|---|
| 備考 | <p>1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。</p> <p>2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。</p> <p>3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。</p> <p>4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。</p> <p>5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。</p> |
|----|---|

複合型居住施設用自動火災報知設備点検票						
名 称					防 火 管理者	
所 在					立会者	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
			住所			
点 設 備 名	受 信 機	製造者名				
		型 式 等				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予備電源 (内蔵型・非常電源)	外 形					
	表 示					
	※端子電圧	V				
	※切替装置					
	※充電装置					
	※結線接続					
受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	表 示					
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置					
	電 圧 計	V				
	ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類	A				
	※継電器					
	表 示 灯					
	通 話 装 置					
	※結線接続					
	接 地					
	附 属 装 置					
	※火災表示等	蓄 積 式				
		アナログ式				
		二 信 号 式				
		そ の 他				
	※注 意 表 示					
回 路 導 通						
設 定 表 示 温 度 等						
感 知 器 作 動 等 の 表 示						
予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	感 状 況	外 形						
		警 戒	未 警 戒 部 分					
			感 知 区 域					
			適 応 性					
			機 能 障 害					
	※ 熱 感 知 器	分 布 型	ス ポ ッ ト 型		差動 定温 (再) 熱アナログ			
			空 気 管 式					
			熱電対式・熱半導体式					
		感 知 線 型						
	※ 煙 感 知 器	分	ス ポ ッ ト 型		イオン 光電 アナログ			
			離 型					
		※ 炎 感 知 器		赤外線 紫外線				
	※多信号感知器・複合式感知器							
	遠隔試験機能を有する感知器							
発 信 機	周 囲 の 状 況							
	外 形							
	表 示							
	押しボタン・送受話器							
	表 示 灯							
音 響 装 置	外 形							
	取 付 状 態							
	音 圧 等							
	鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動					
※蓄 積 機 能								
※二 信 号 機 能								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源							
	受信機の火災表示							
	受信機の注意表示							
	受信機・中継器の制御機能・電路							
	感知器							
	感知器回路・ベル回路							
連動機能								
無線機能								
総合点検								
同時作動								
※煙感知器等の感度								
地区音響装置の音圧								
※総合作動								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器				メーターリレー試験器			
	加煙試験器				炎感知器用作動試験器			
	外部試験器							
	煙感知器用感度試験器							
	減光フィルター							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

特 定 駐 車 場 用 泡 消 火 設 備 点 検 票						
名 称				防 火 管 理 者		
所 在				立 会 者		
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	年 月 日 ～ 年 月 日		
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社	社名 TEL		
				住所		
点 検 設 備 名	ポ ン プ	製造者名		電動機	製造社名	
		型 式 等			型 式 等	
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
水 源	貯 水 槽		種 別			
	水 量		m ³			
	水 状					
	給 水 装 置					
	水 位 計					
	圧 力 計					
	バ ル ブ 類					
加 圧 送 水 装 置	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		電 圧 計 ・ 電 流 計		V A		
		開閉器・スイッチ類				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		
		継 電 器				
		表 示 灯				
		結 線 接 続				
		接 地				
		予 備 品 等				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	起 動 装 置	起 動 用 水 圧 開 閉 装 置	圧 ス イ ッ チ	設定圧力	MPa			
			起 動 用 圧 力 タ ン ク		MPa			
			機 能	作動圧力	MPa			
	火 災 感 知 装 置	感 知 器	専 用 兼 用					
	電 動 機	外 形						
		回 転 軸						
		軸 受 部						
		軸 継 手						
		機 能						
	ポ ン プ	外 形						
		回 転 軸						
		軸 受 部						
		グ ラ ン ド 部						
		連 成 計 ・ 圧 力 計						
	呼 水 装 置	性 能	MPa	L/min				
		呼 水 槽		L				
		バ ル ブ 類						
		自 動 給 水 装 置						
		減 水 警 報 装 置						
	性 能 試 験 装 置	フ ー ト 弁						
		性 能 試 験 装 置						
		高 架 水 槽 方 式						
	圧 力 水 槽 方 式							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

減 圧 の た め の 措 置					
配 管 等	管 ・ 管 継 手				
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具				
	バ ル ブ 類				
	ろ 過 装 置				
	逃 し 配 管				
	流水検知装置二次側配管 （予作動式のものに限る。）				
	末 端 試 験 弁				
	混 合 装 置 試 験 弁				
	標 識				
泡消火薬剤貯蔵槽等	消 火 薬 剤 貯 蔵 槽				
	消 火 薬 剤				
	圧 力 計				
	バ ル ブ 類				
泡消火薬剤貯蔵槽等 及び加圧送液装置	外 形				
	泡 消 火 薬 剤 混 合 装 置				
	加 圧 送 液 装 置				
閉 鎖 型 泡 水 溶 液 ヘ ッ ド	外 形				
	感 知 障 害				
	放 射 障 害				
	未 警 戒 部 分				
	適 応 性				
開 放 型 泡 水 溶 液 ヘ ッ ド 等	外 形				
	放 射 障 害				
	未 警 戒 部 分				
感 知 継 手 等	外 形				
	感 知 障 害				
	未 警 戒 部 分				
	適 応 性				
一 斉 開 放 弁 （ 電 磁 弁 等 を 含 む ）					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

流水検知装置	バルブ本体等		MPa				
	リターディング・チャンバー						
	圧力スイッチ		設定圧力 MPa	作動圧力 MPa			
	音響警報装置・表示装置						
	減圧警報装置						
泡ドヘツ	外形						
	泡放出障害						
	未警戒部分						
耐震措置							
制御盤	周囲の状況						
	外形						
	電圧計						
	表示						
	予備品等						
	スイッチ類						
	ヒューズ類						
	表示灯						
	結線接続						
	接地						
	予備電源及び 非常電源	電源の自動 切替機能 端子電圧・容量					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

可 搬 消 防 ポ ン プ 等 点 検 ・ 整 備 記 録 票										
名 称						防火管理者				
所 在						立 会 者				
点検・整備の 実 施 内 容	点検種別	機 器 ・ 総 合		点 検 ・ 整 備 実 施 年 月 日		年 月 日～ 年 月 日				
	整 備									
点検・整備 の 資 格 者	資格 番号		資格者の 所属会社		社名		TEL			
	氏 名				住所					
点検・整備 の対象機器	本 体	製造者名								
		型式機番等								
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検										
設 置 状 況 等										
水 源	貯 水 槽									
	水 量		m ³							
	水 状									
	給 水 装 置									
吸管投入 孔及び採 水口		周 囲 の 状 況								
		吸 管 投 入 孔								
		採 水 口	本 体							
			開 閉 弁							
		標 識								
内 燃 機 関	燃 料		L							
	潤 滑 油									
	ス ロ ッ ト ル リ ン ク									
	ボ ル ト 、 ナ ッ ト 等									
	ガ バ ナ 室 オ イ ル									
	蓄 電 池	外 形								
		電 解 液								
		端 子 電 圧		V						
	起 動 装 置									
	リ コ イ ル ス タ ー タ									
	動 力 伝 達 装 置									
	冷 却 装 置	ラ ジ エ ー タ 等								
		冷 却 フ ァ ン								
	吸 排 気 装 置									
点 火 プ ラ グ										

	充電器	充電電圧	V					
		充電電流	A					
		自動充電器						
ポンプ	真空ポンプ	本体						
		本体						
		ストレーナー						
		潤滑剤						
		自動停止スイッチ						
計器類								
作動								
車台装置及び搬送装置								
積載器具	装備							
	吸管及びストレーナー							
	ホース及びノズル等	外形						
		ホースの耐圧性能						
	はしご							
破壊器具その他の器具								
予備品等								
総合点検								
運転状況								
吸水性能								
放水性能	放水圧力							
	放水量							
走行性能								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合○印を、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際の措置した内容を記入すること。

可 搬 消 防 ポ ン プ 等 点 検 ・ 整 備 記 録 票				
整 備 記 録				
	故 障 状 況 及 び 故 障 個 所		整 備 内 容	
エ ン ジ ン 部	始 動 困 難	燃料系統の異常		
		点火系統の異常		
		圧縮・給排気系統の異常		
	運 転 困 難	機械系統の異常		
		燃焼系統の異常		
		ガバナ系統の異常		
ポ ン プ 部	吸 水 不 良	ポンプ本体系統の異常		
		真空ポンプ系統の異常		
	放 水 不 良	エンジン系統の異常		
		ポンプ本体系統の異常		
電 装 関 係	始 動 不 良	セルモータ系統の異常		
		制御系統の異常		
	直 流 電 源 装 置 不 良	蓄電池系統の異常		
		充電器系統の異常		
	O K モ ニ タ 不 良	センサ系統の異常		
		表示系統の異常		
		配線系統の異常		
	結 線 部	配線系統の異常		
		点灯系統の異常		

備考	1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2 点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 6 整備記録の故障状況及び故障個所欄は、該当事項に○印を付すこと。 7 整備内容欄には、整備した内容を具体的に記入すること。 8 交換部品欄には、交換した部品名と、交換理由を記入すること。
----	---